



# 騒音分析成績表

PUHY-EP140DMG2 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K

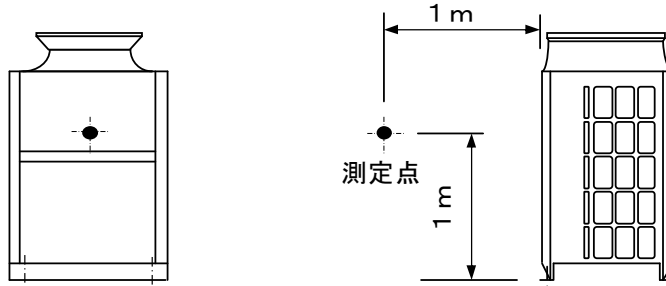

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	66.5	63.5	59.0	52.0	45.0	41.0	36.5	34.0	<b>55.0</b>	(dB)
低騒音	50/60Hz	56.5	56.5	49.5	43.0	41.0	29.5	24.5	29.5	<b>47.0</b>	(dB)

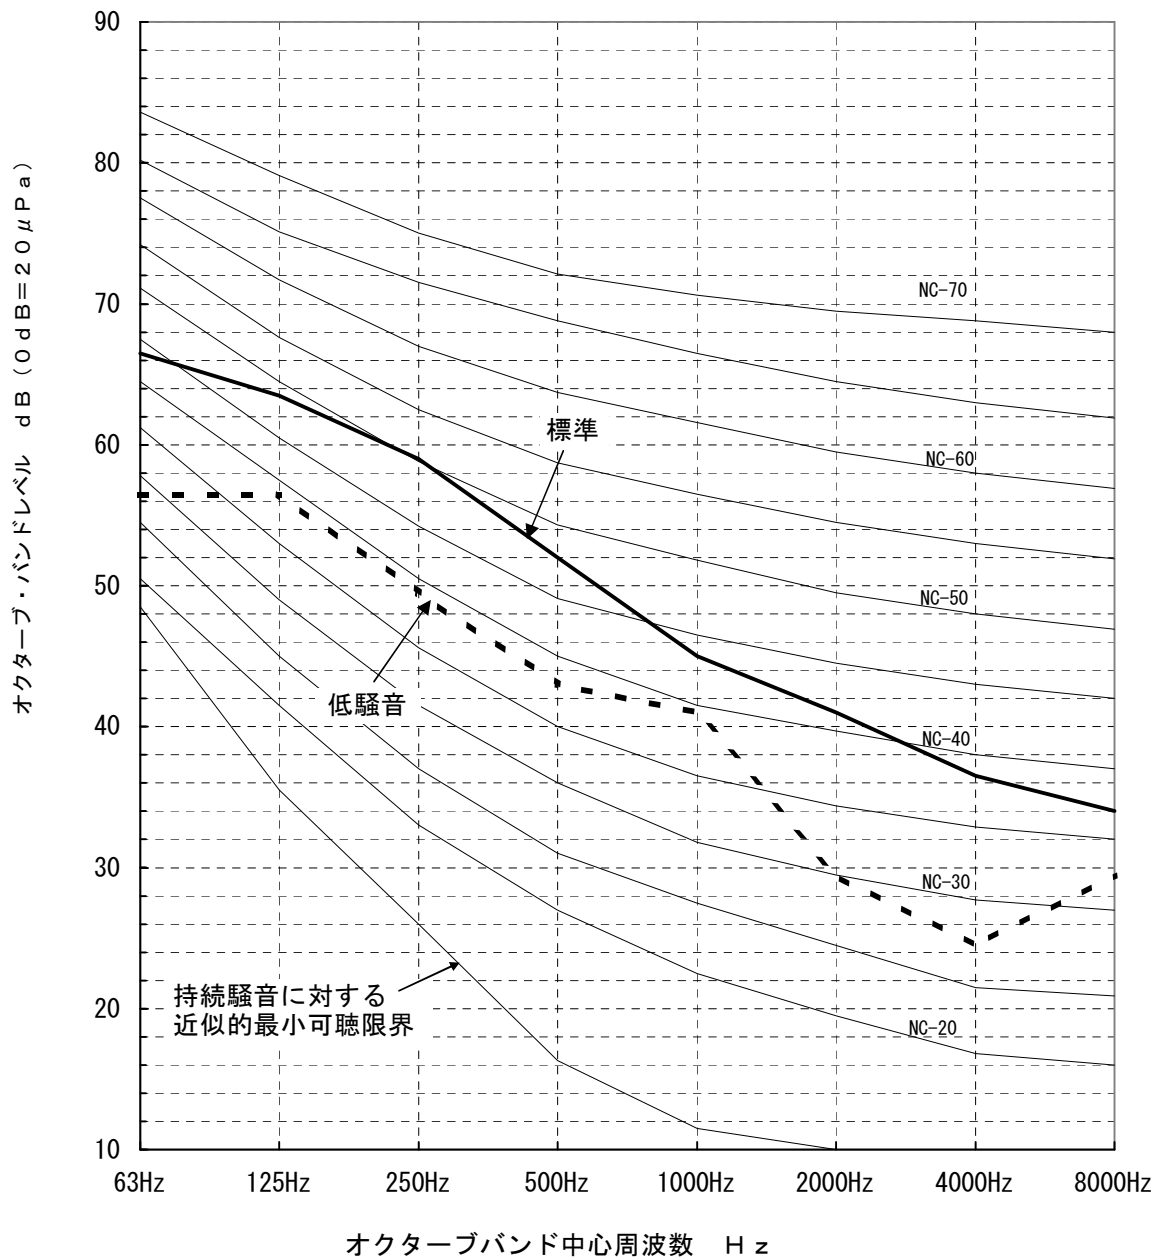

三菱電機株式会社	作成日	13-07-30	仕様書番号	WYN B1-0126	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---