
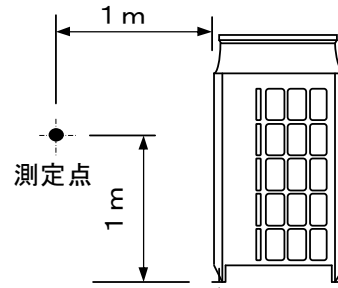



# 騒音分析成績表

PUHY-EP160DMG2 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	67.5	64.5	60.0	53.0	46.5	42.0	37.5	34.0	56.0	(dB)
低騒音	50/60Hz	56.5	56.5	49.5	43.0	41.0	30.5	25.0	29.5	47.0	(dB)

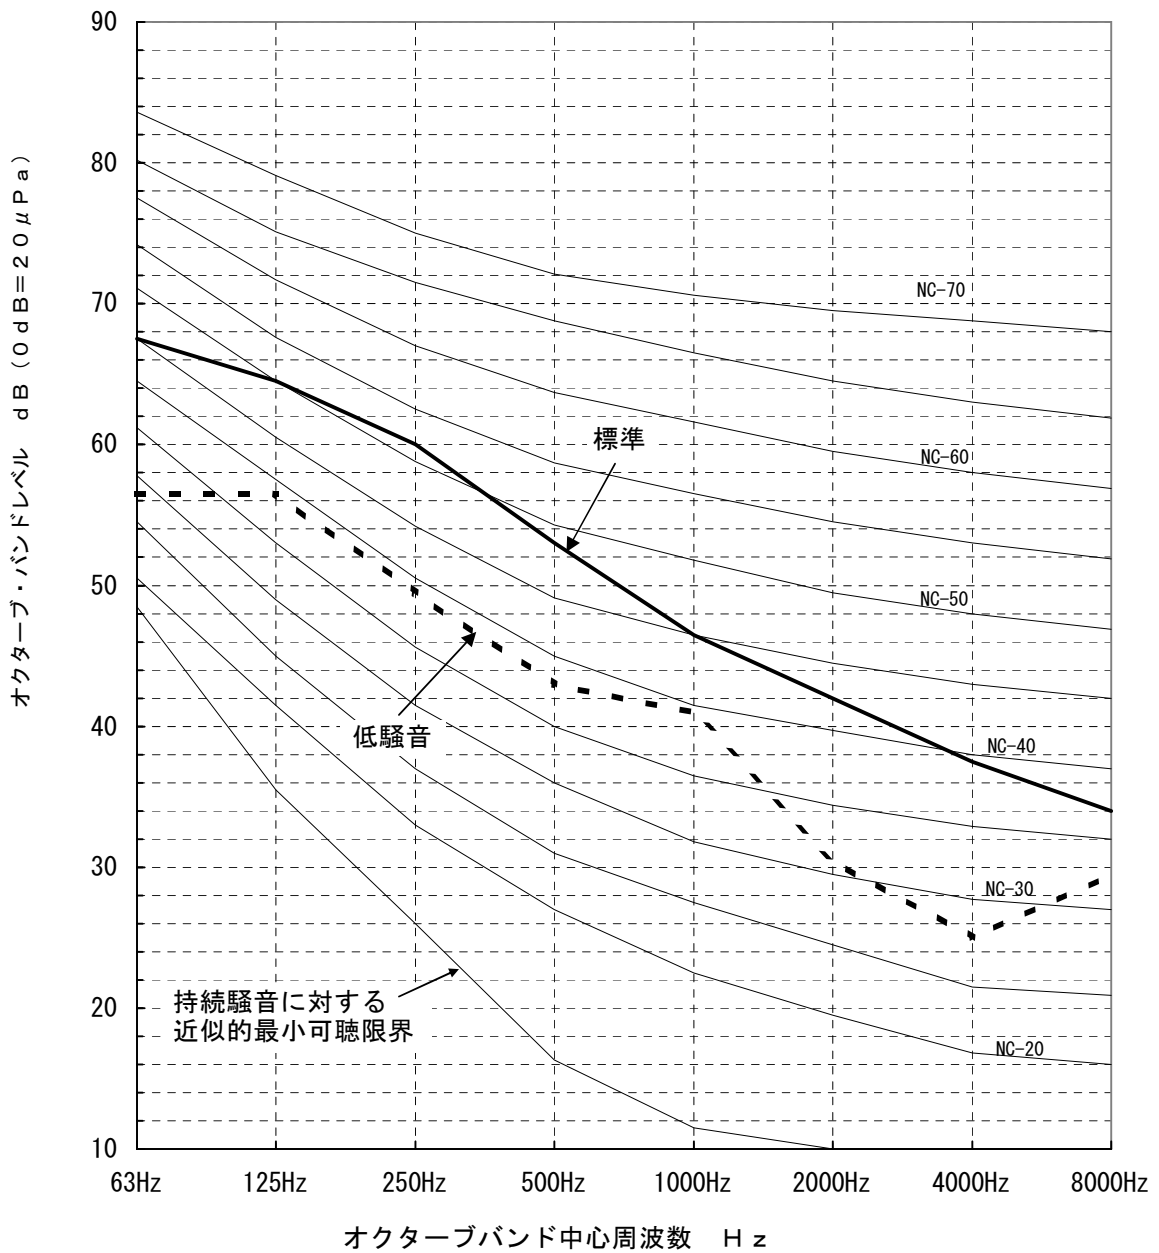

三菱電機株式会社	作成日	13-07-30	仕様書番号	WYN B1-0127	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---