

耐震強度検討書(アンカーボルト, 設計用水平震度Kh=1.0)

1. 機種 = 二方向カセット形室内ユニット (標準塗装パネル組込み, 別売部品組込みなし)

2. 形名 = PL-RP63・71・80LA8形

3. 機器諸元 (図1参照)

- (1) 機器質量 (運転質量) W = 35 kg
- (2) アンカーボルト
 - ① 総本数 N = 4 本
 - ② サイズ・形状 M = 10 形
 - ③ 1本当たりの軸断面積 (呼径による断面積) A = 78 mm² = 78 × 10⁻⁶ m²
 - ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 Nt = 2 本
- (3) 据付面より機器重心までの高さ Hg = 172 mm = 0.172 m
- (4) 検討する方向からみたボルトスパン L = 574 mm = 0.574 m
- (5) 検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離 Lg = 287 mm (Lg ≤ L/2) = 0.287 m

4. 検討計算 (各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)


- (1) 設計用水平震度 Kh = 1.0
- (2) 設計用鉛直震度 Kv = Kh / 2 = 0.5
- (3) 設計用水平地震力 Fh = Kh · W · 9.8 = 343.0 N
- (4) 設計用鉛直地震力 Fv = Kv · W · 9.8 = 171.5 N
- (5) アンカーボルトの引抜力 $R_b = \frac{F_h \cdot H_g + (W \cdot 9.8 + F_v) \cdot (L - L_g)}{L \cdot N_t} = 180.0 N$
- (6) アンカーボルトのせん断力 Q = Fh / N = 85.8 N
- (7) アンカーボルトに生ずる応力度
 - ① 引張応力度 $\sigma = R_b / A = 2.3 MPa < f_t = 176.4 MPa$
 - ② せん断応力度 $\tau = Q / A = 1.1 MPa < f_s = 132.3 MPa$
 - ③ 引張とせん断を同時に受ける場合 $f_{ts} = 1.4 f_t - 1.6 \tau = 245.2 MPa$

$\sigma = 2.3 MPa < f_{ts} = 245.2 MPa$

(8) アンカーボルトの施工法

- ① アンカーボルトの施工法 埋込式L形アンカー
- ② コンクリートの厚さ 150 mm = 0.15 m
- ③ ボルトの埋込長さ 110 mm = 0.11 m
- ④ 許容引抜加重 Ta = 3528 N > Rb = 180.0 N

以上の検討結果よりアンカーボルトは十分な強度を有する。
本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

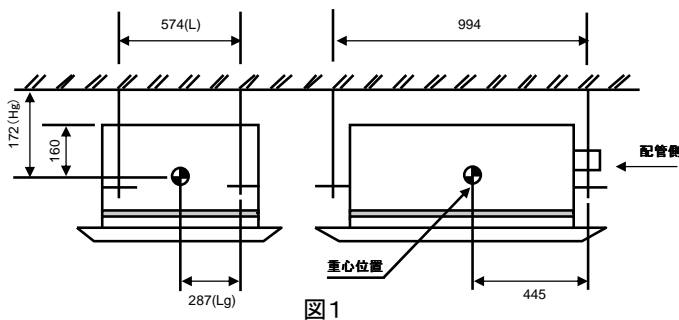

三菱電機株式会社	作成日	13/10/8	仕様書番号	WYNB1-0326	副番	
----------	-----	---------	-------	------------	----	--