



| 区分 | 最終 | 仕様 (測定位置等) | | | | | | | | | | |
|------|------|---|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| 測定場所 | 無響音室 | 測定位置は、センターパネル直下1.5m 標準パネル接続、別売部品は無接続。  | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| No | 記号 | 条件 | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | Aスケール | |
| 1 | ○ | 強ノッチ | 32.0 | 35.2 | 37.1 | 32.5 | 27.9 | 22.2 | 14.2 | 9.3 | 34.0 | |
| 2 | △ | 中ノッチ | 31.0 | 32.9 | 34.7 | 29.4 | 24.5 | 17.9 | 10.5 | 8.7 | 31.0 | |
| 3 | ● | 弱ノッチ | 29.5 | 29.8 | 31.0 | 25.5 | 19.9 | 11.7 | 9.2 | 9.4 | 27.0 | |

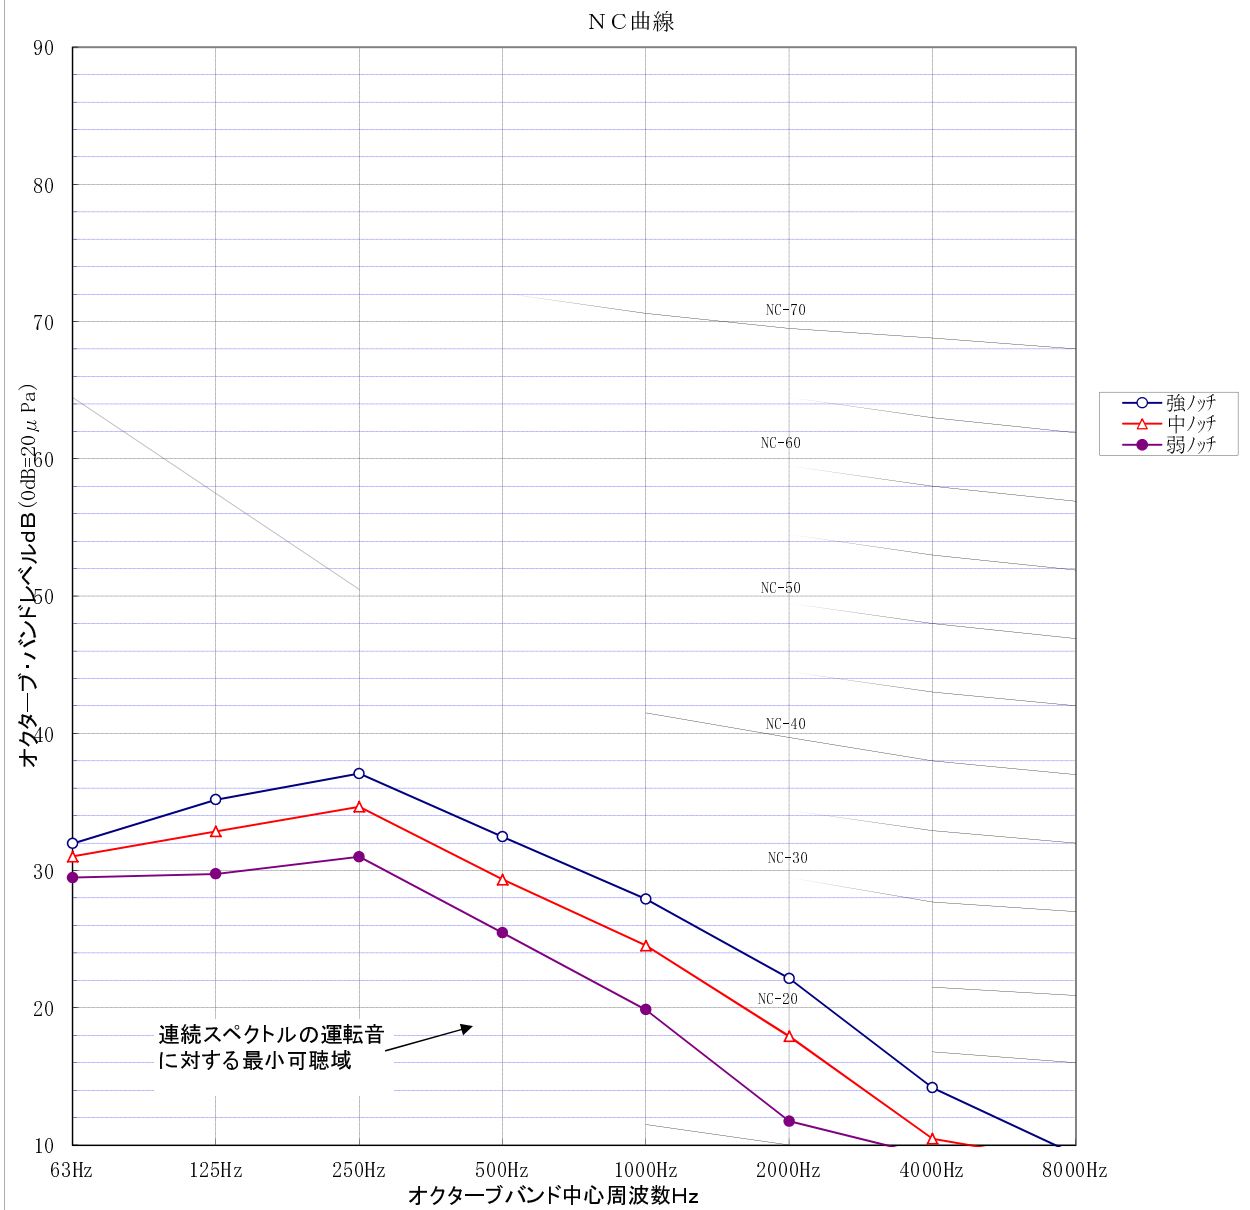

| | | | | | | |
|----------|-----|---------|-------|--------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 改定日 | 16-5-31 | 仕様書番号 | WYN B 1-0411 | 副番 | A |
|----------|-----|---------|-------|--------------|----|---|