



区分	最終	仕様 (測定位置等)									
測定場所	無響音室	測定位置は、センターパネル直下1.5m 標準パネル接続、別売部品は無接続。									
											
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール
1	○	強ノッチ	42.6	36.7	38.1	34.2	31.5	23.0	13.1	9.8	36.0
2	△	中ノッチ	41.7	34.0	35.5	31.0	28.3	19.3	9.9	8.5	33.0
3	●	弱ノッチ	34.9	31.8	33.2	28.1	24.7	14.7	9.9	8.2	30.0

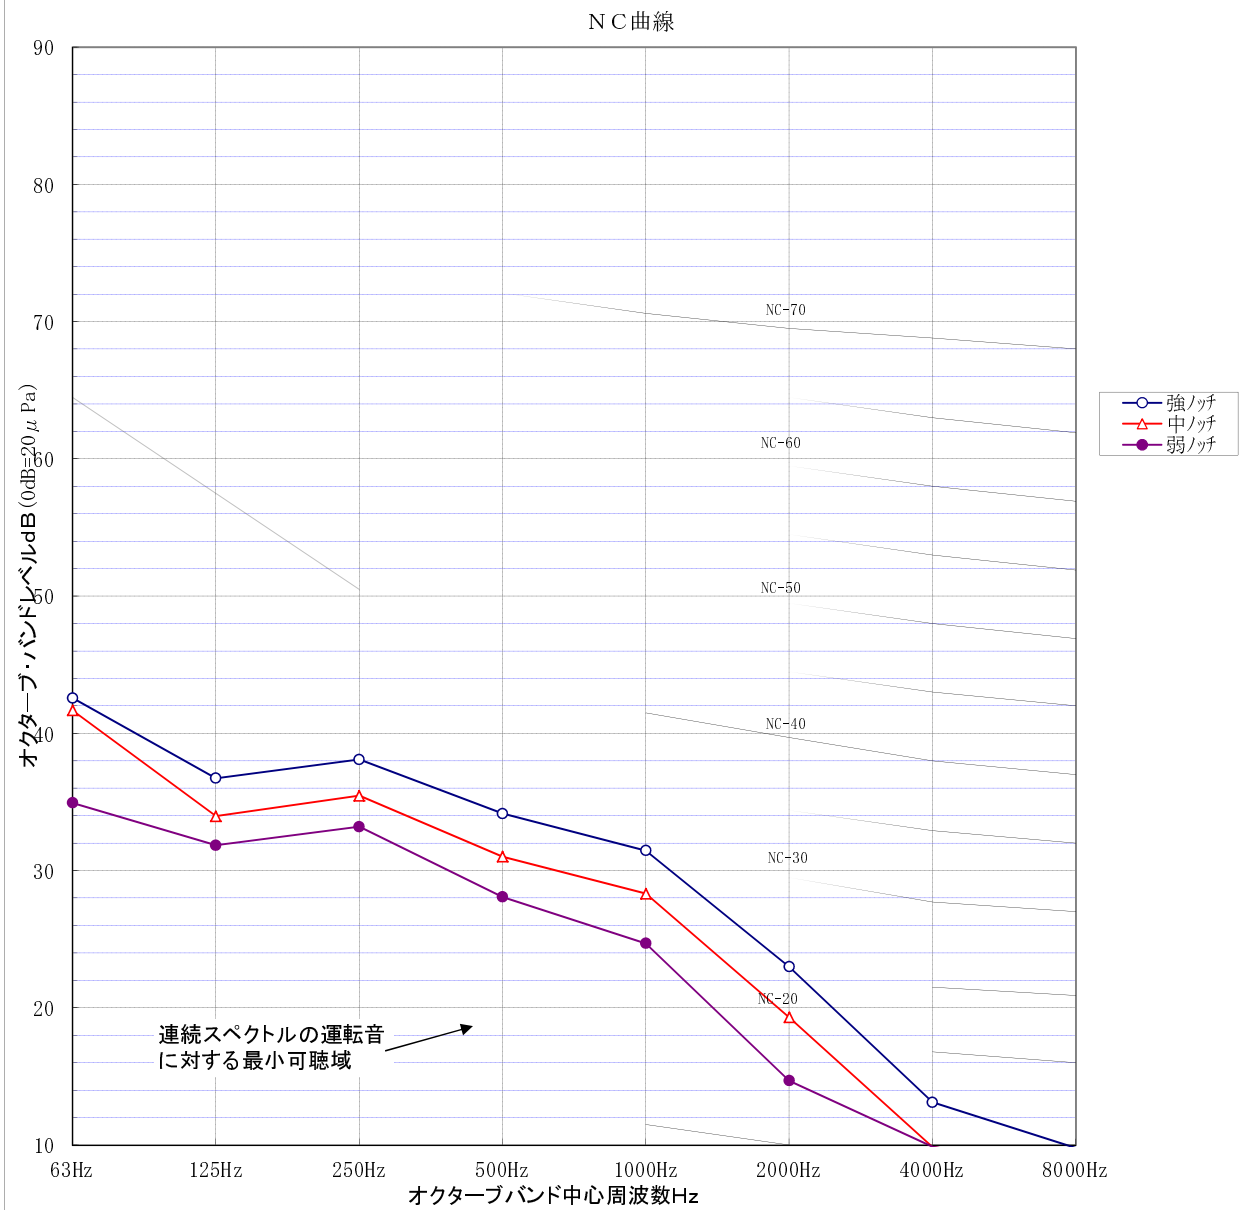

三菱電機株式会社	改定日	16-5-31	仕様書番号	WYN B1-0411	副番	A
----------	-----	---------	-------	-------------	----	---