



区分	最終	仕様 (測定位置等)									
測定場所	無響音室	 <p>測定位置は、センターパネル直下1.5m 標準パネル接続、別売部品は無接続。</p>									
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール
1	○	強ノッチ	43.1	44.6	45.8	42.8	39.1	31.4	20.1	12.9	44.0
2	△	中ノッチ	41.6	40.4	41.2	37.9	33.7	24.9	15.0	12.3	39.0
3	●	弱ノッチ	37.9	36.6	36.8	33.9	30.0	21.8	12.6	10.9	35.0

NC 曲線

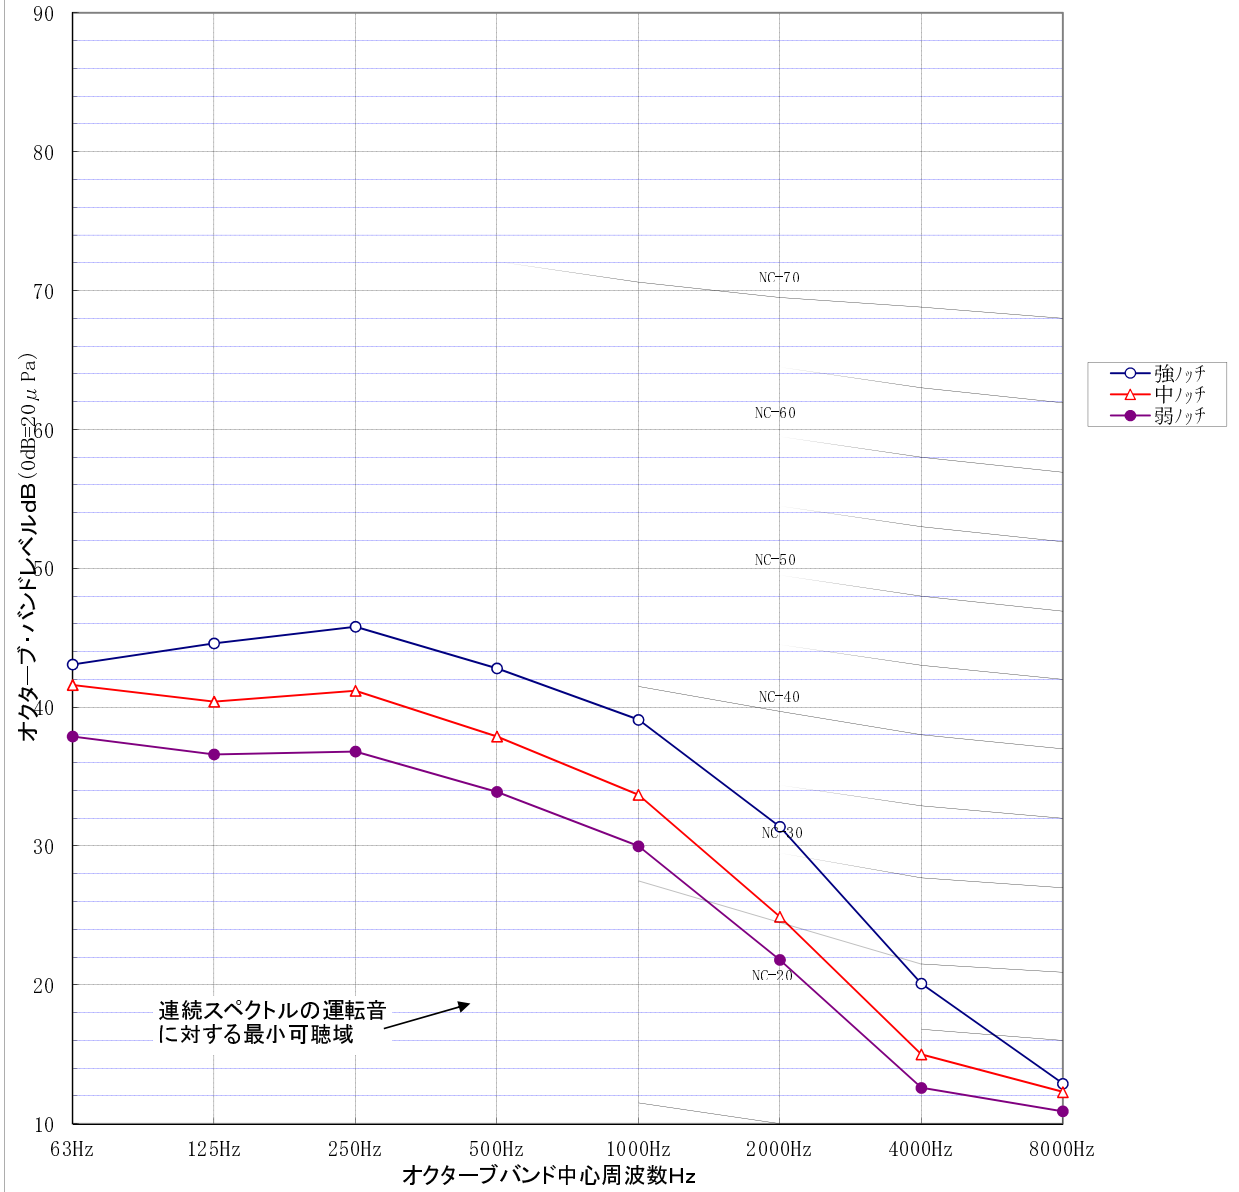

三菱電機株式会社	改定日	16-5-31	仕様書番号	WYN B1-0411	副番	A
----------	-----	---------	-------	-------------	----	---