



区分	最終	仕様 (測定位置等)									
測定場所	無響音室	測定位置は、センターパネル直下1.5m 標準パネル接続、別売部品は無接続。									
											
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール
1	○	強ノッチ	48.9	49.4	50.2	47.6	44.3	37.1	27.0	17.8	49.0
2	△	中ノッチ	42.3	43.7	45.8	42.8	39.1	31.4	20.1	12.7	44.0
3	●	弱ノッチ	40.2	39.4	40.2	37.0	32.7	23.9	13.4	11.3	38.0

NC曲線

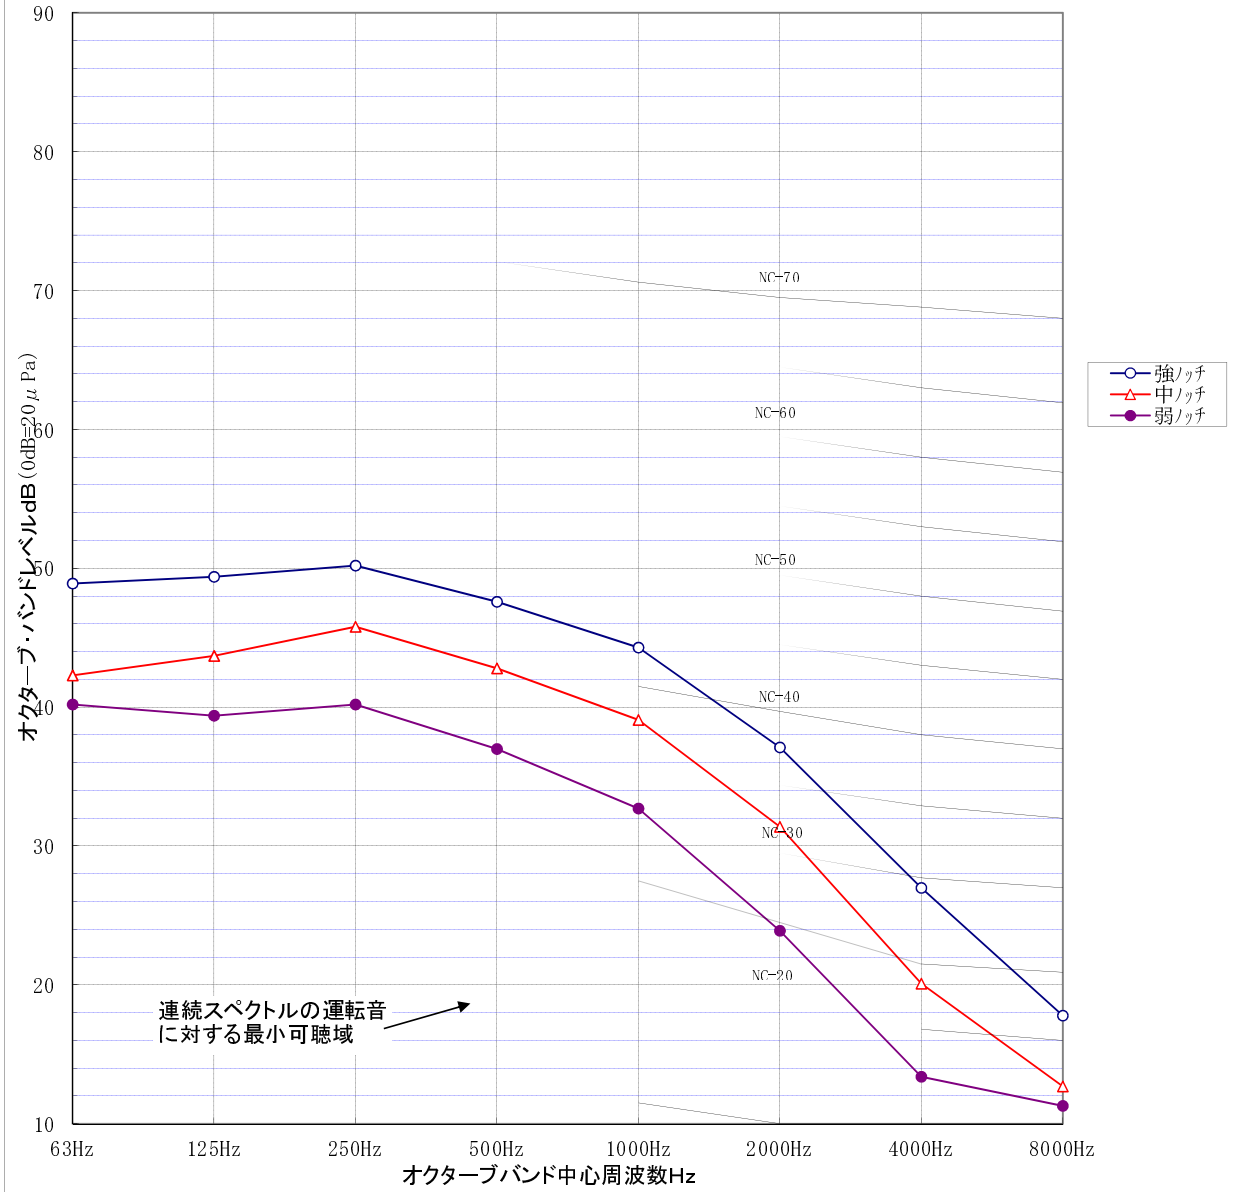

三菱電機株式会社	改定日	16-5-31	仕様書番号	WYN B1-0411	副番	A
----------	-----	---------	-------	-------------	----	---