


●PUD-P480(V)(S)DM-E
 ・容量変化時入力線図

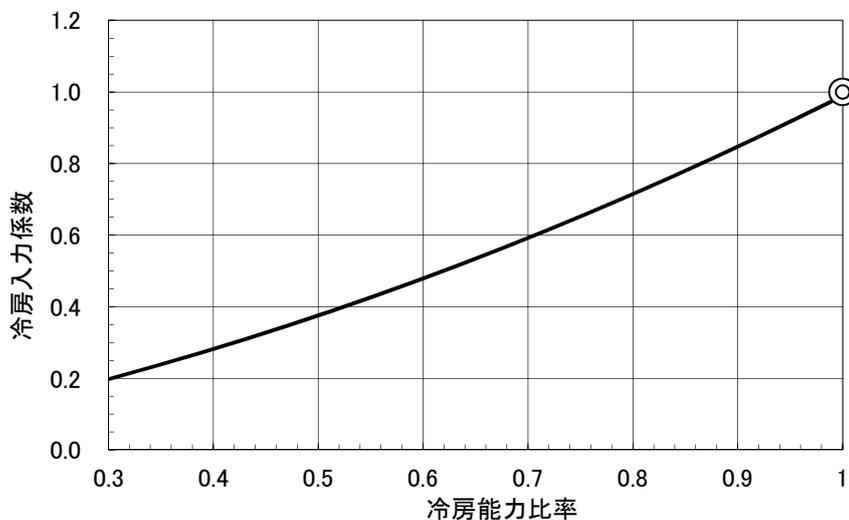

※上記線図は、JIS標準条件、室内風量：400m³/min、460m³/minのときのものです。

※上記線図は、室内風量一定としたときの線図となります。

室内風量が異なる条件での入力係数の比較はできません。

※入力係数は各室内風量設定における最大能力時の室外ユニット入力を1.0としたときのものです。

※線図中の○印は最大能力時を示します。

室内風量	冷房能力[kW]	室外ユニット入力[kW]
400m ³ /min	定格能力	80
	最大能力	94
460m ³ /min	最大能力	96