


●PFD-P960(V)DM-E(1)(-2C)

・風量変化による補正

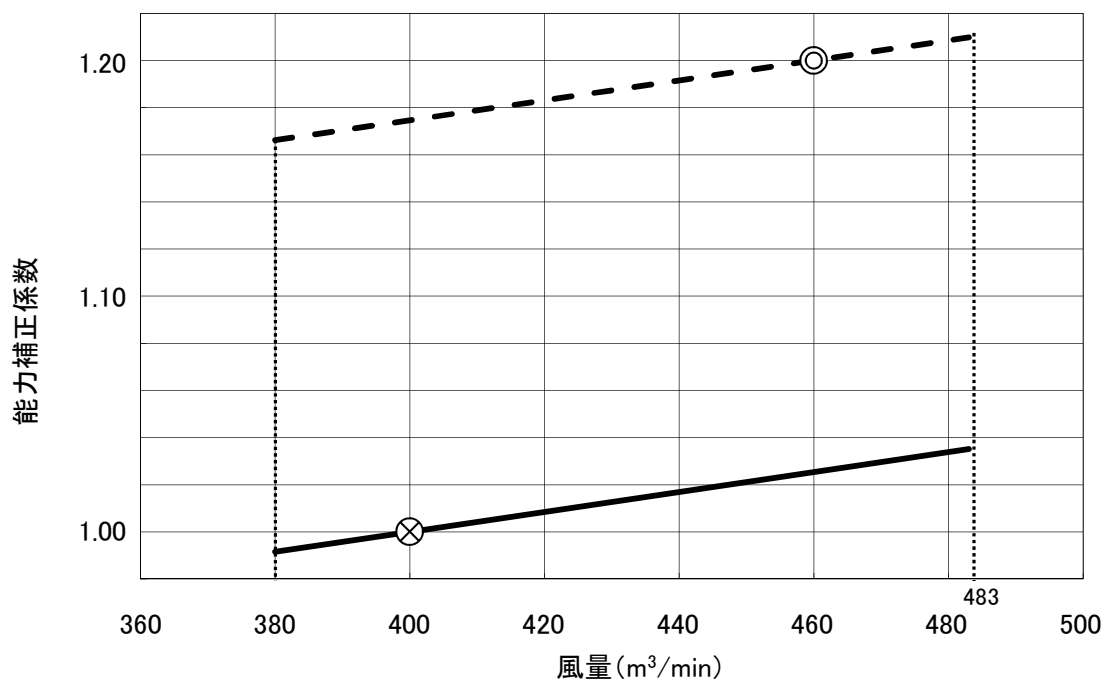

※ 破線は最大冷房能力時の圧縮機運転周波数の線図です。

※ 実線は定格冷房能力時の圧縮機運転周波数の線図です。

※ 室内風量設定400m³/min時の定格冷房能力(80kW)を1.00とした線図です。

※ ⊗ は400m³/min時の定格冷房能力を示します。

※ ○ は460m³/min時の最大冷房能力を示します。