


●PUD-P480(V)(S)DM-E

・配管長補正線図

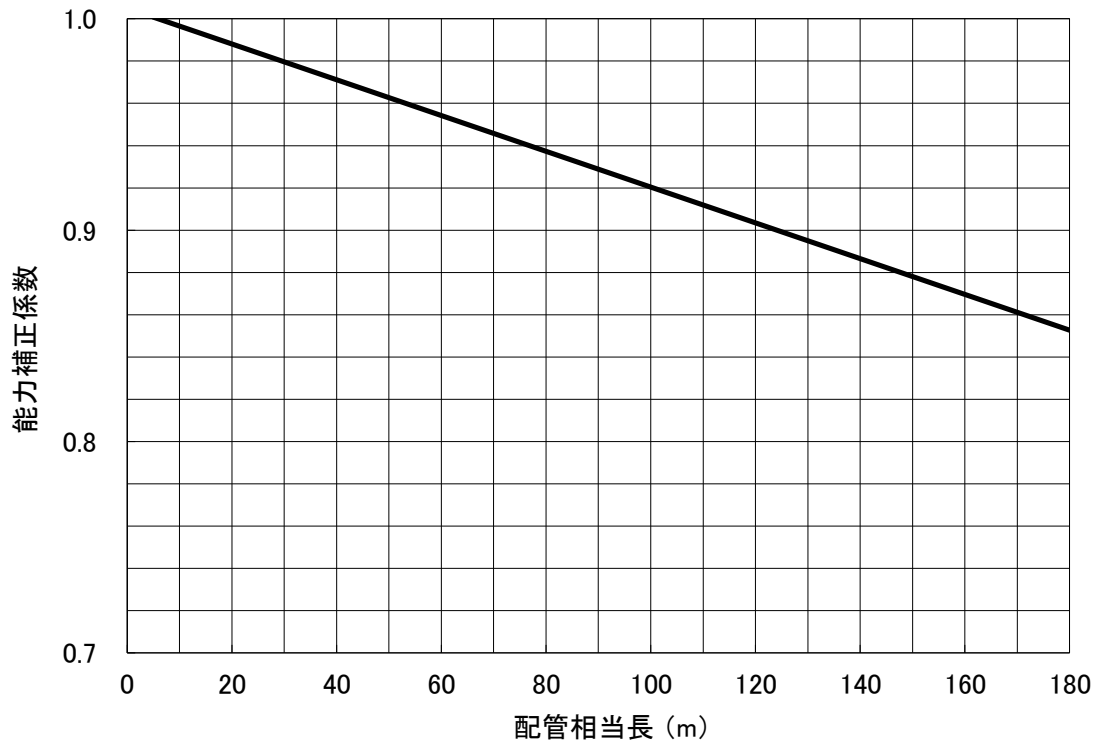

【配管相当長の求め方】

相当長 = (最遠室内ユニットまでの配管実長) + (0.8 × 配管途中のベント数)m

【配管長による能力の補正について】

最大能力(96.0kW) × 能力補正係数 または 定格能力(80.0kW) × 能力補正係数にて算出してください。