
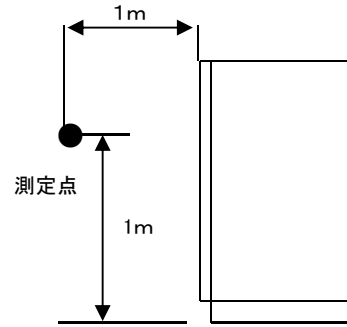



騒音分析成績表

PADY-P630NM-E

測定場所: 無響音室
計器: B&K



	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算	(dB)
50/60Hz	70.0	66.1	67.2	55.1	45.8	37.7	29.5	23.7	60.0	

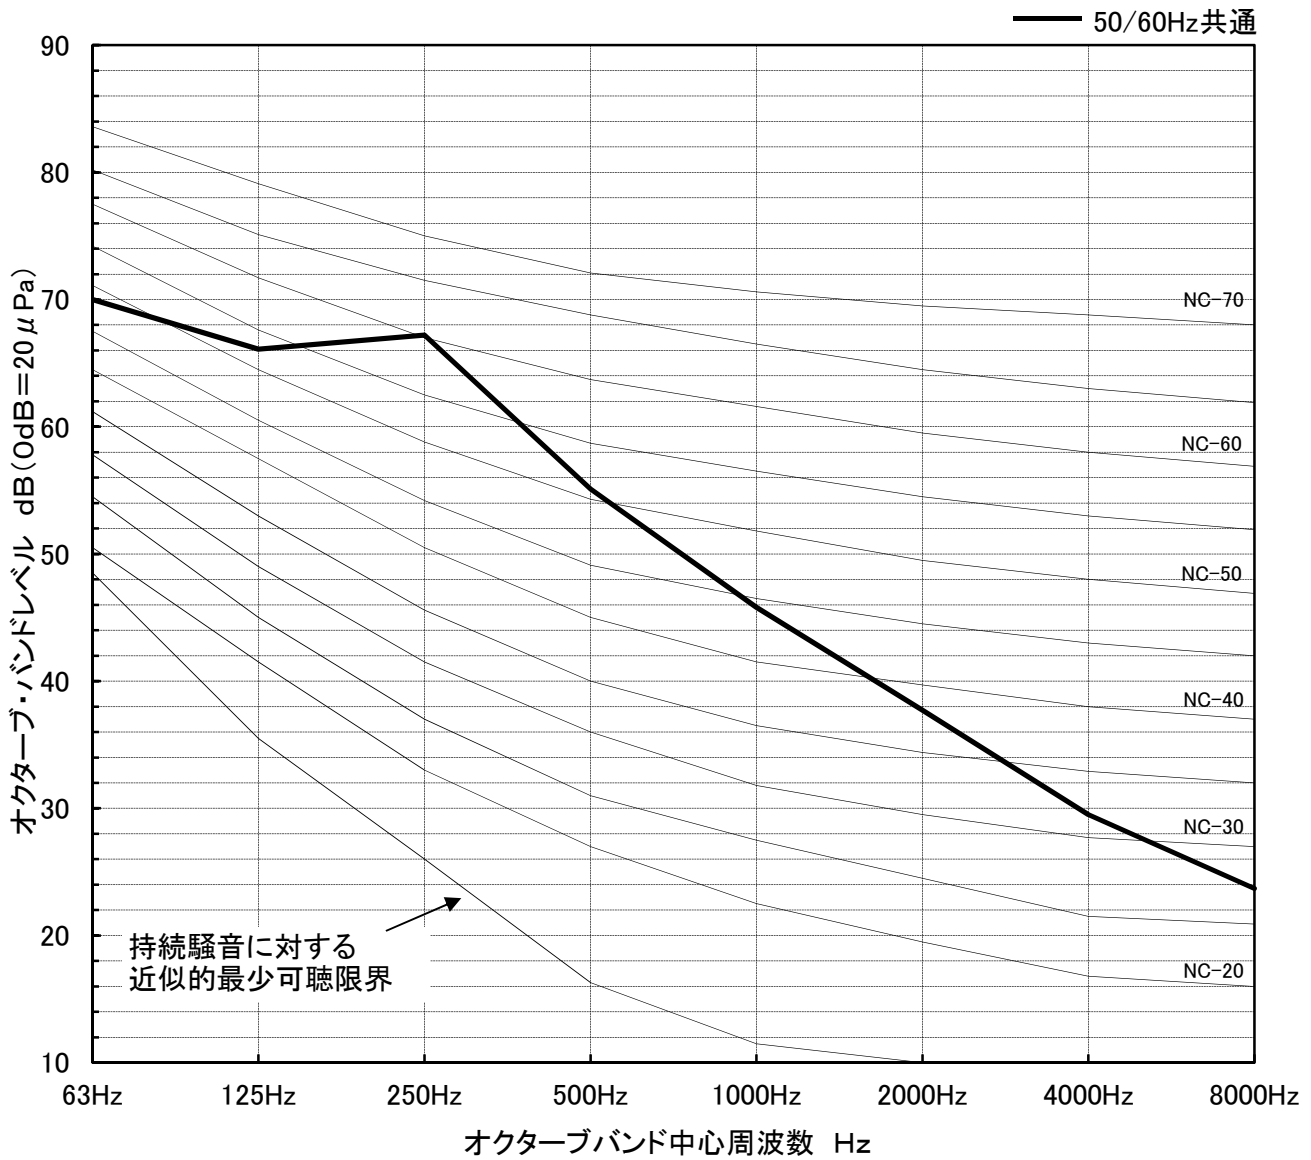

IT装置用空調機 騒音分析成績表		形名	室内: PADY-P630NM-E			
三菱電機株式会社	作成日	15-2-17	仕様書番号	WYN B1-0722	副番	