


騒音のオクターブ分析

運転状態:標準条件

測定位置:ユニット中央下方 1.5m

騒音値(A特性dB) :49

測定場所:無音響室

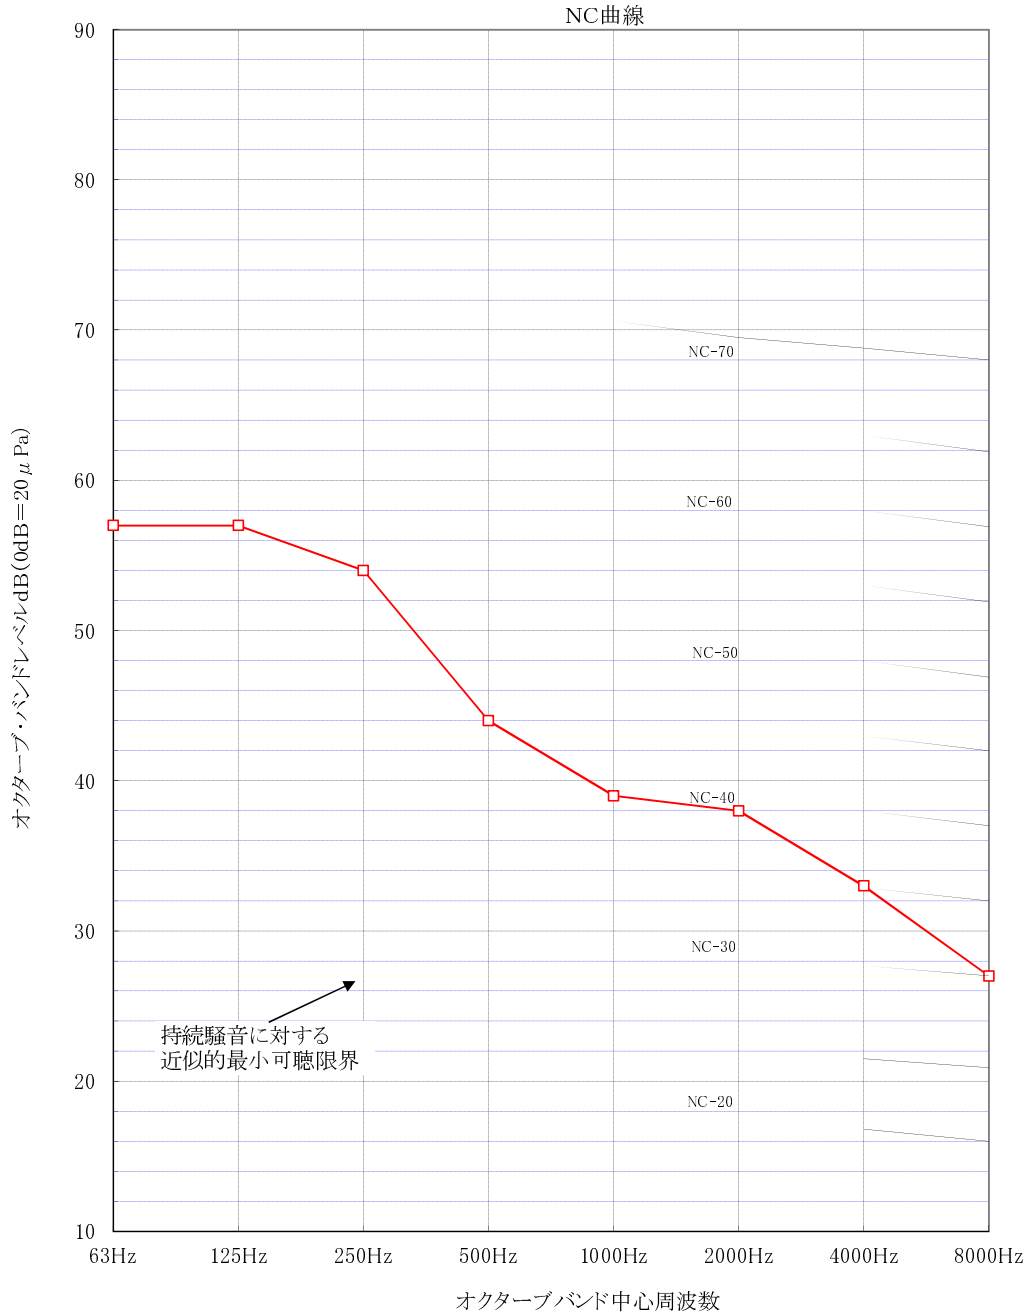

PE-RP224BA12

パッケージエアコン騒音分析成績書

三菱電機株式会社	作成日	16-06-09	仕様書番号	WYN B1-1945	副番	-
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---