


騒音のオクターブ分析

運転状態: 標準条件

測定位置: ユニット中央下方 1.5m

測定場所: 無響音室

騒音値(A特性dB) : 53

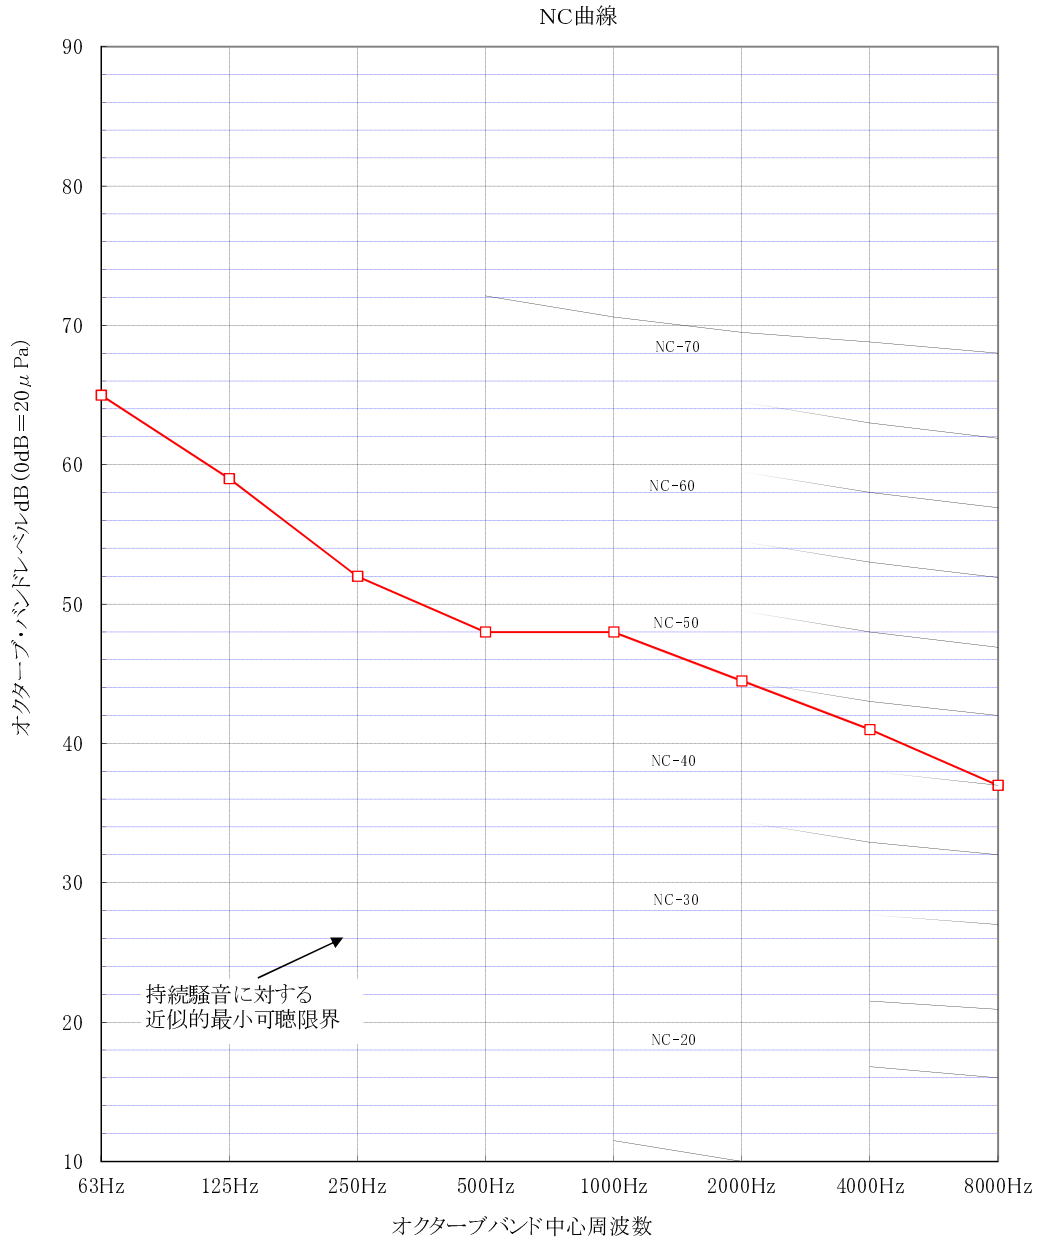

PE-RP280BA12  
パッケージエアコン騒音分析成績書

三菱電機株式会社	作成日	16-06-09	仕様書番号	WYN B1-1945	副番	-
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---