


騒音分析表

GE-P1680MG4

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(50/60Hz) 機外静圧: 210Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	—◇—	56.0	52.5	45.0	40.5	33.5	30.0	28.0	28.0	43

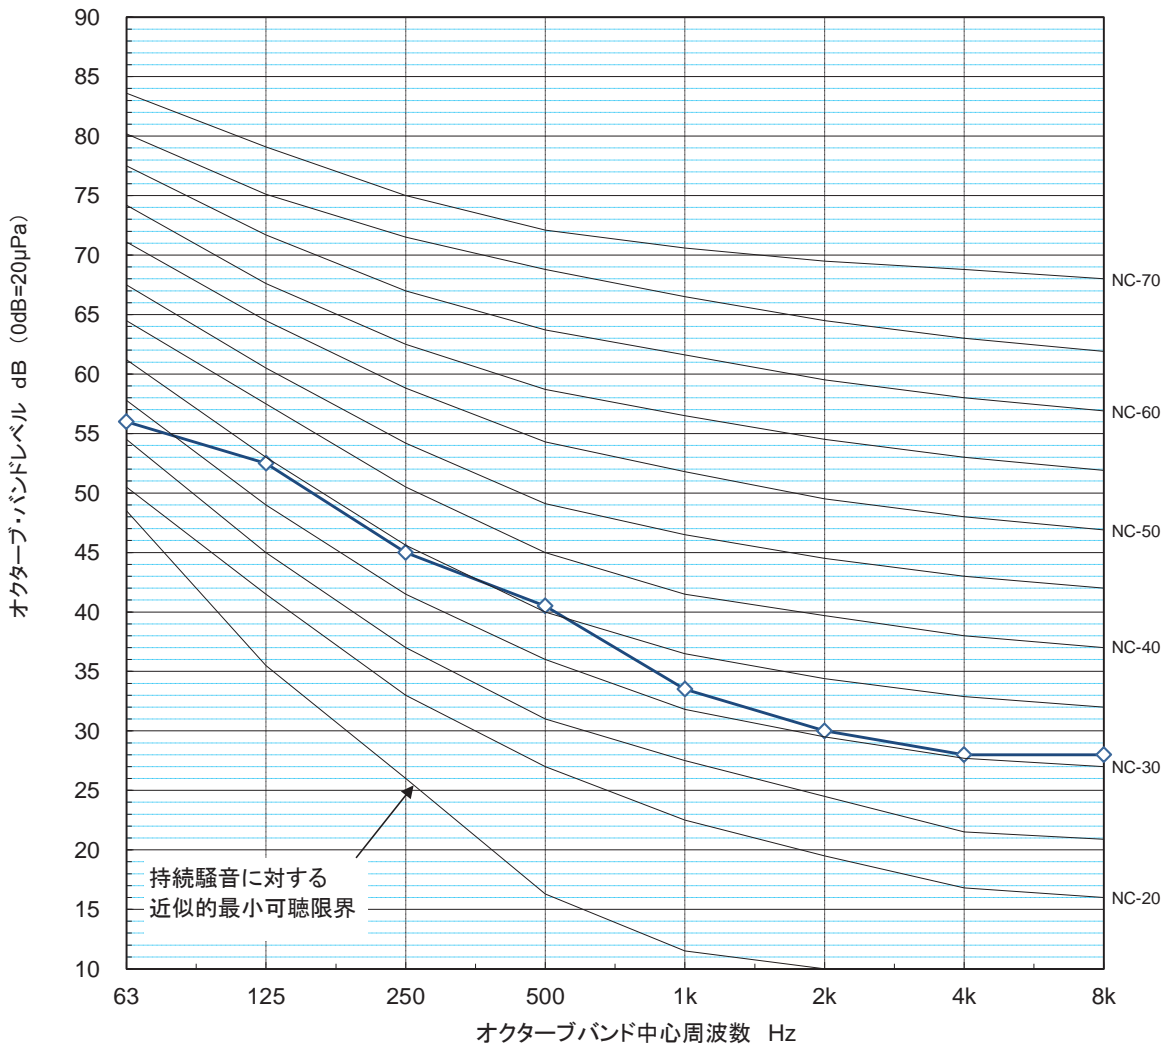


三菱電機株式会社	作成日	16-9-5	仕様書番号	WYNB1-2293	副番	-
----------	-----	--------	-------	------------	----	---

騒音分析表

GE-P1680MG4

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz) 機外静圧: 230Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	—◇—	56.0	52.5	46.0	42.0	35.0	32.0	29.5	28.5	44

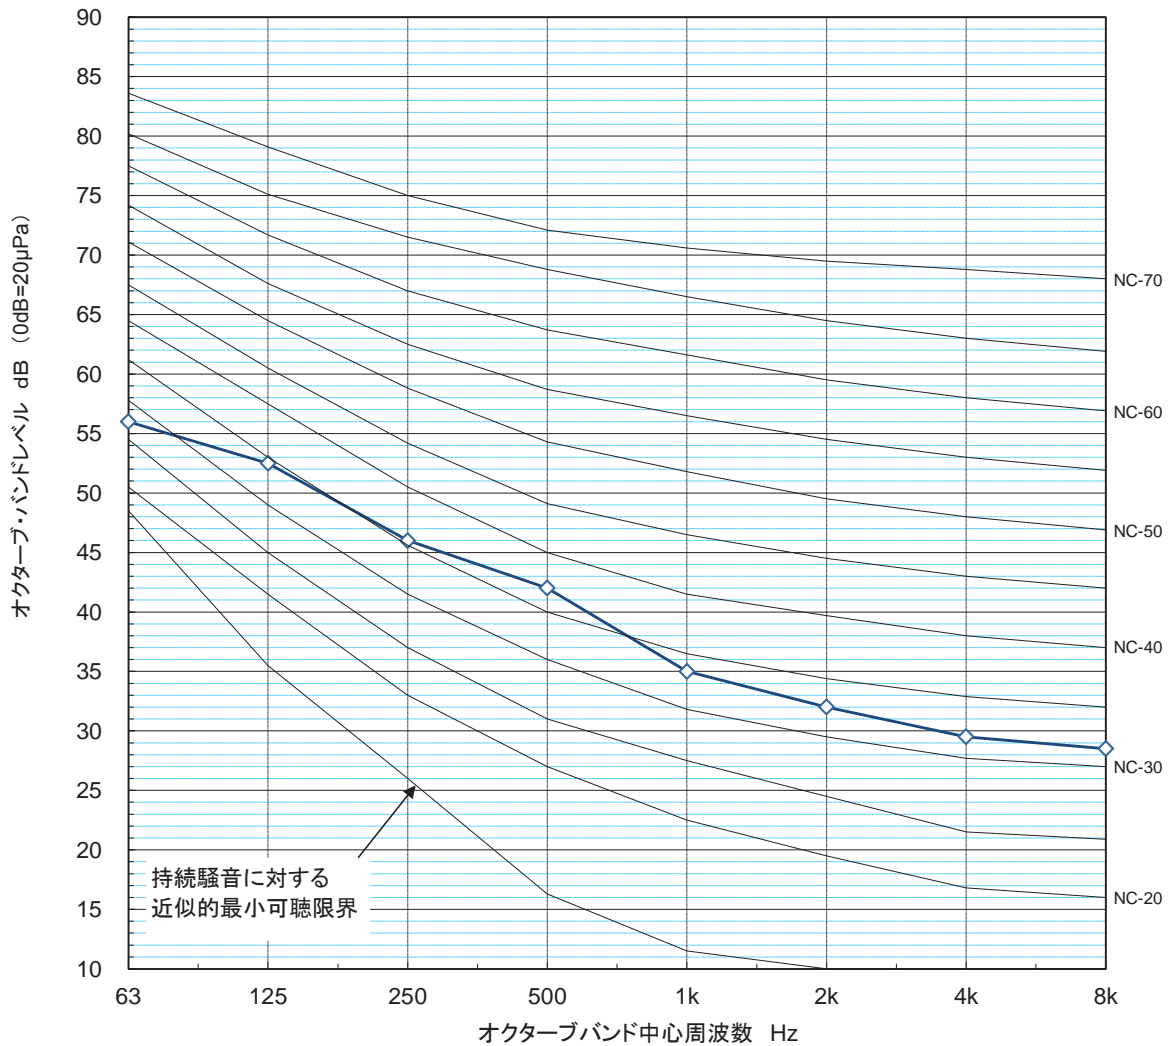

三菱電機株式会社	作成日	16-9-5	仕様書番号	WYNB1-2293	副番	-
----------	-----	--------	-------	------------	----	---