


騒音のオクターブ分析

運転状態:標準条件(IIS B 8616)

測定位置:ユニット中央下方 1.5m

測定場所:無音響室

騒音値(A特性dB) :49

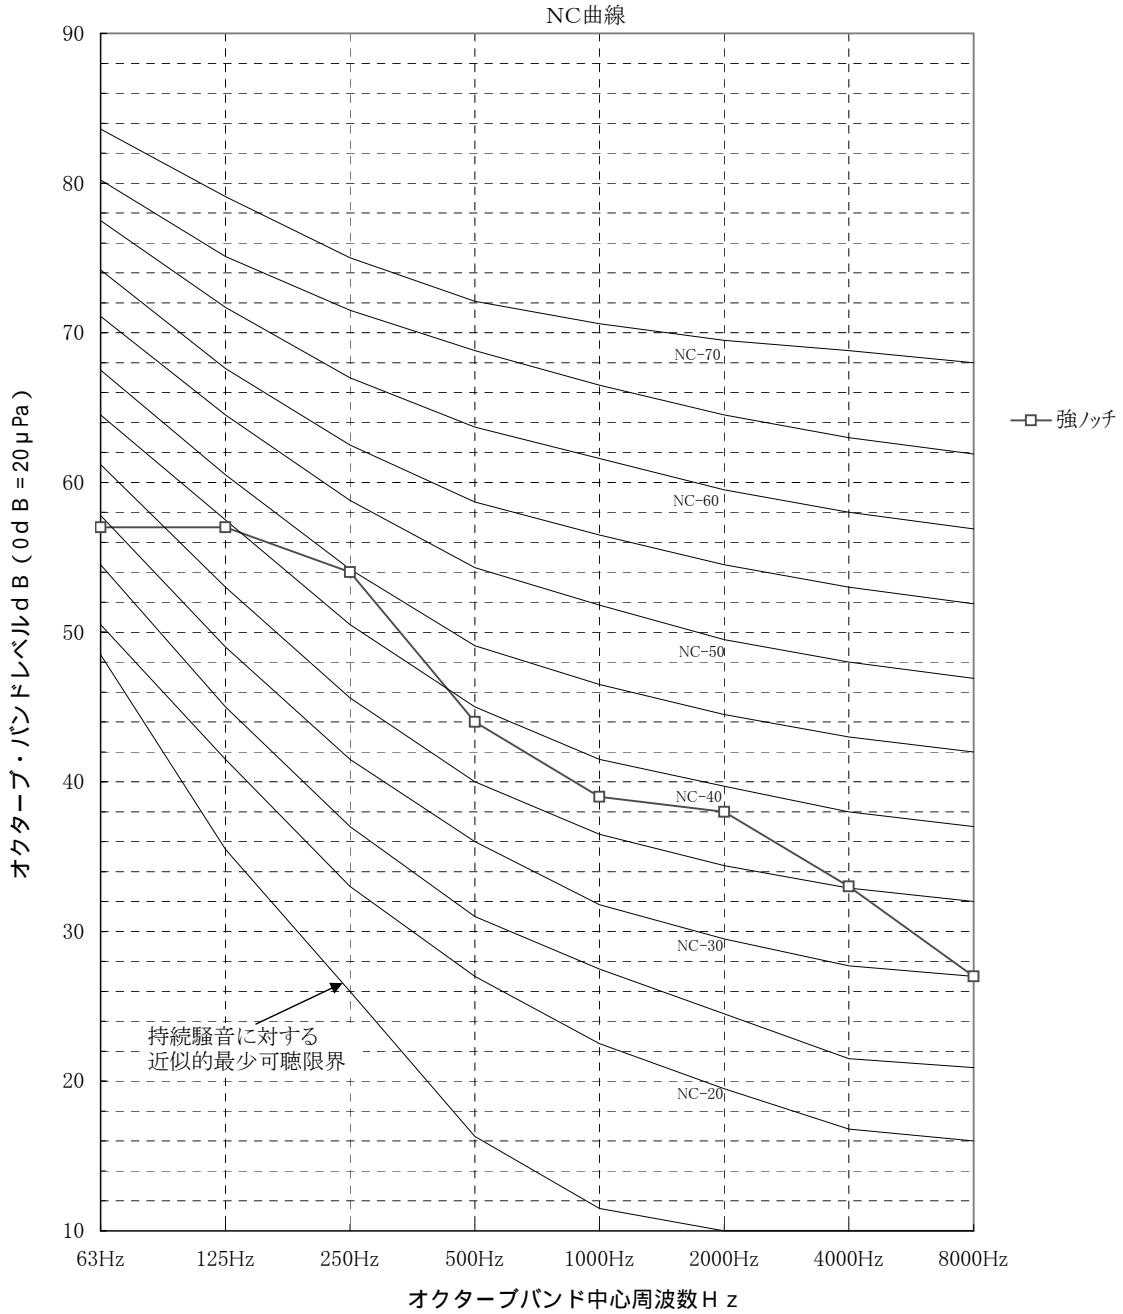

MPE-RP224BA(2)
パッケージエアコン騒音分析成績書<強>

WYNB0-3553A