


### MPL-RP40LA(3) 形 騒音分析表

区分	参考	最終	仕様 (測定位置等)								
日付			1) 標準パネル接続, 別売部品は無接続。								
測定場所	無響音室		2) 測定条件はJIS B 8616によります。								
使用計器	B&K										
暗騒音	25dB(A特性値)以下										
No.	記号	条件	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	A特性
1		強ノッチ	35.0	34.5	34.0	30.0	24.0	16.5	13.0	13.5	31.0
2		中ノッチ	34.5	32.5	31.5	26.5	20.0	14.5	12.5	13.0	28.0
3		弱ノッチ	34.0	30.0	28.5	22.5	17.0	13.0	12.0	12.5	25.0
4											
5											

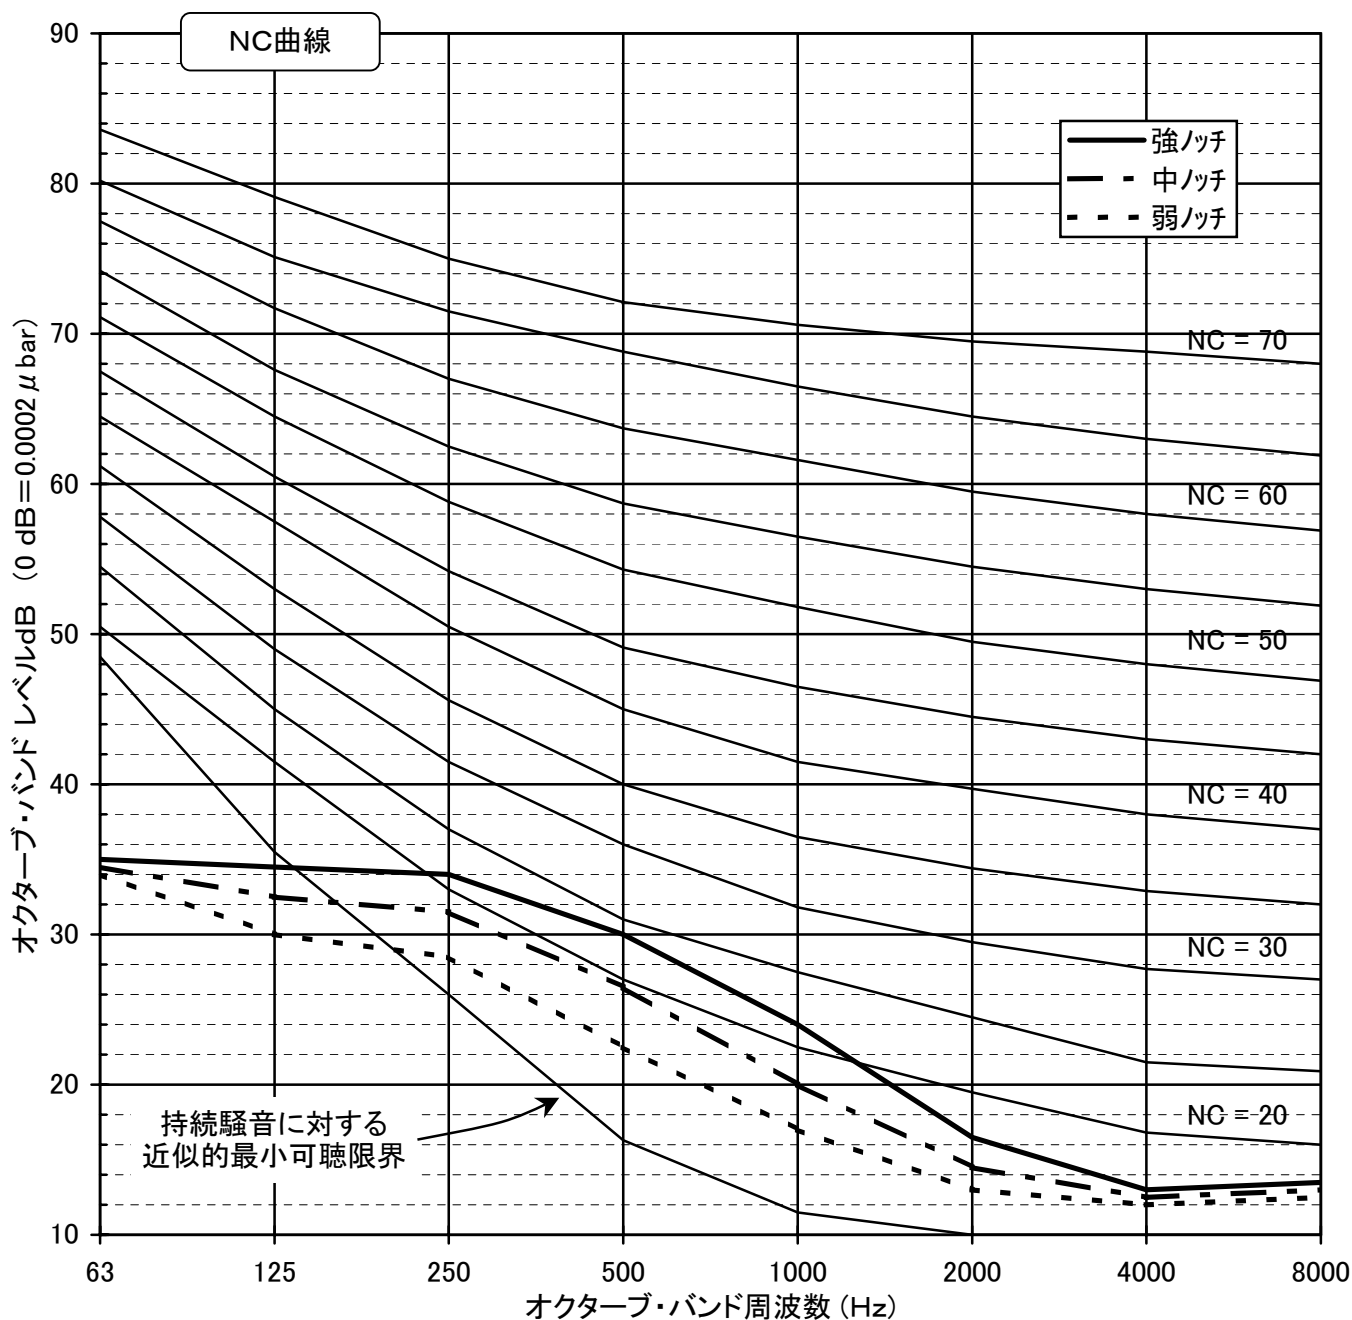

WYN BO-5413-A