


MPL-RP50, 56LA(3) 形 騒音分析表

区分		参考 (最終)	仕様 (測定位置等)									
日付			1) 標準パネル接続, 別売部品は無接続。									
測定場所		無響音室	2) 測定条件はJIS B 8616によります。									
使用計器		B&K										
暗騒音		25dB(A特性値)以下										
No.	記号	条件	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	A特性	
1		強ノッチ	32.0	35.5	37.0	32.0	27.5	24.5	16.5	12.5	34.0	
2		中ノッチ	31.0	33.5	34.5	29.0	24.0	20.5	14.0	12.0	31.0	
3		弱ノッチ	30.0	30.0	30.5	24.5	20.0	17.0	12.5	11.5	27.0	
4												
5												

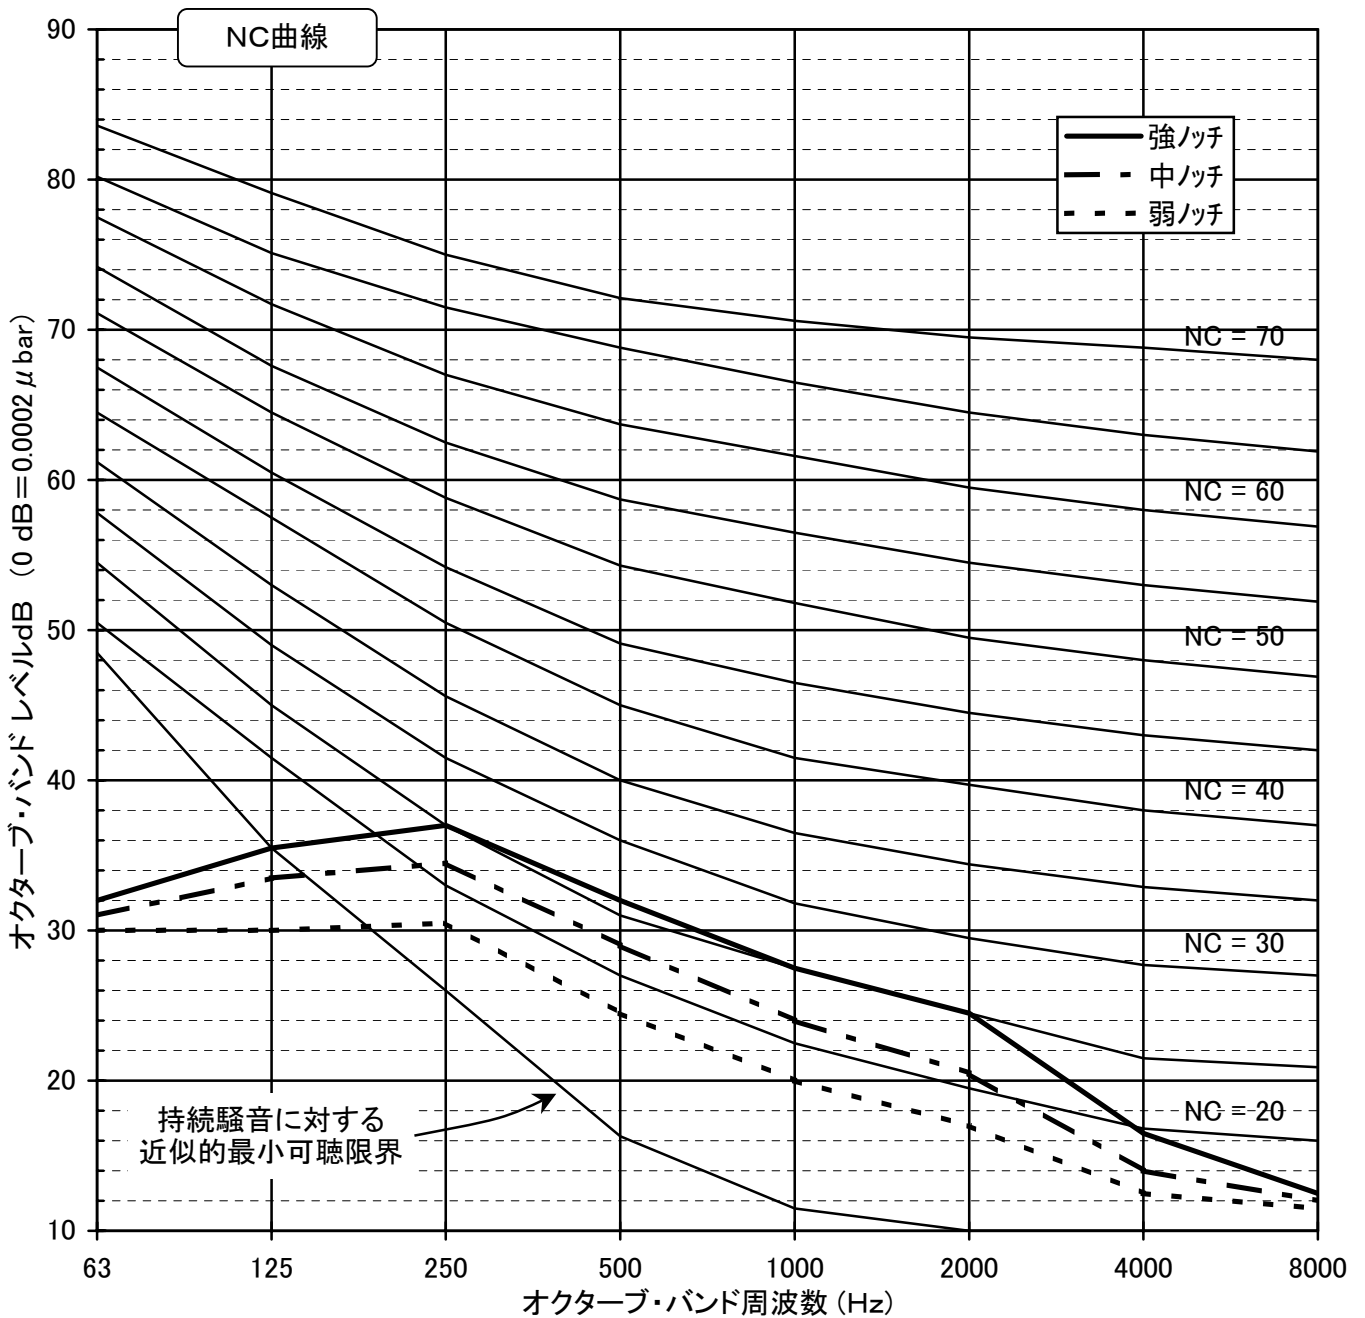

WYN BO-5413-A