


PFAV-P140CM-E形  
PFT-P125CM-E形

50Hz

送風機性能線図

●...標準

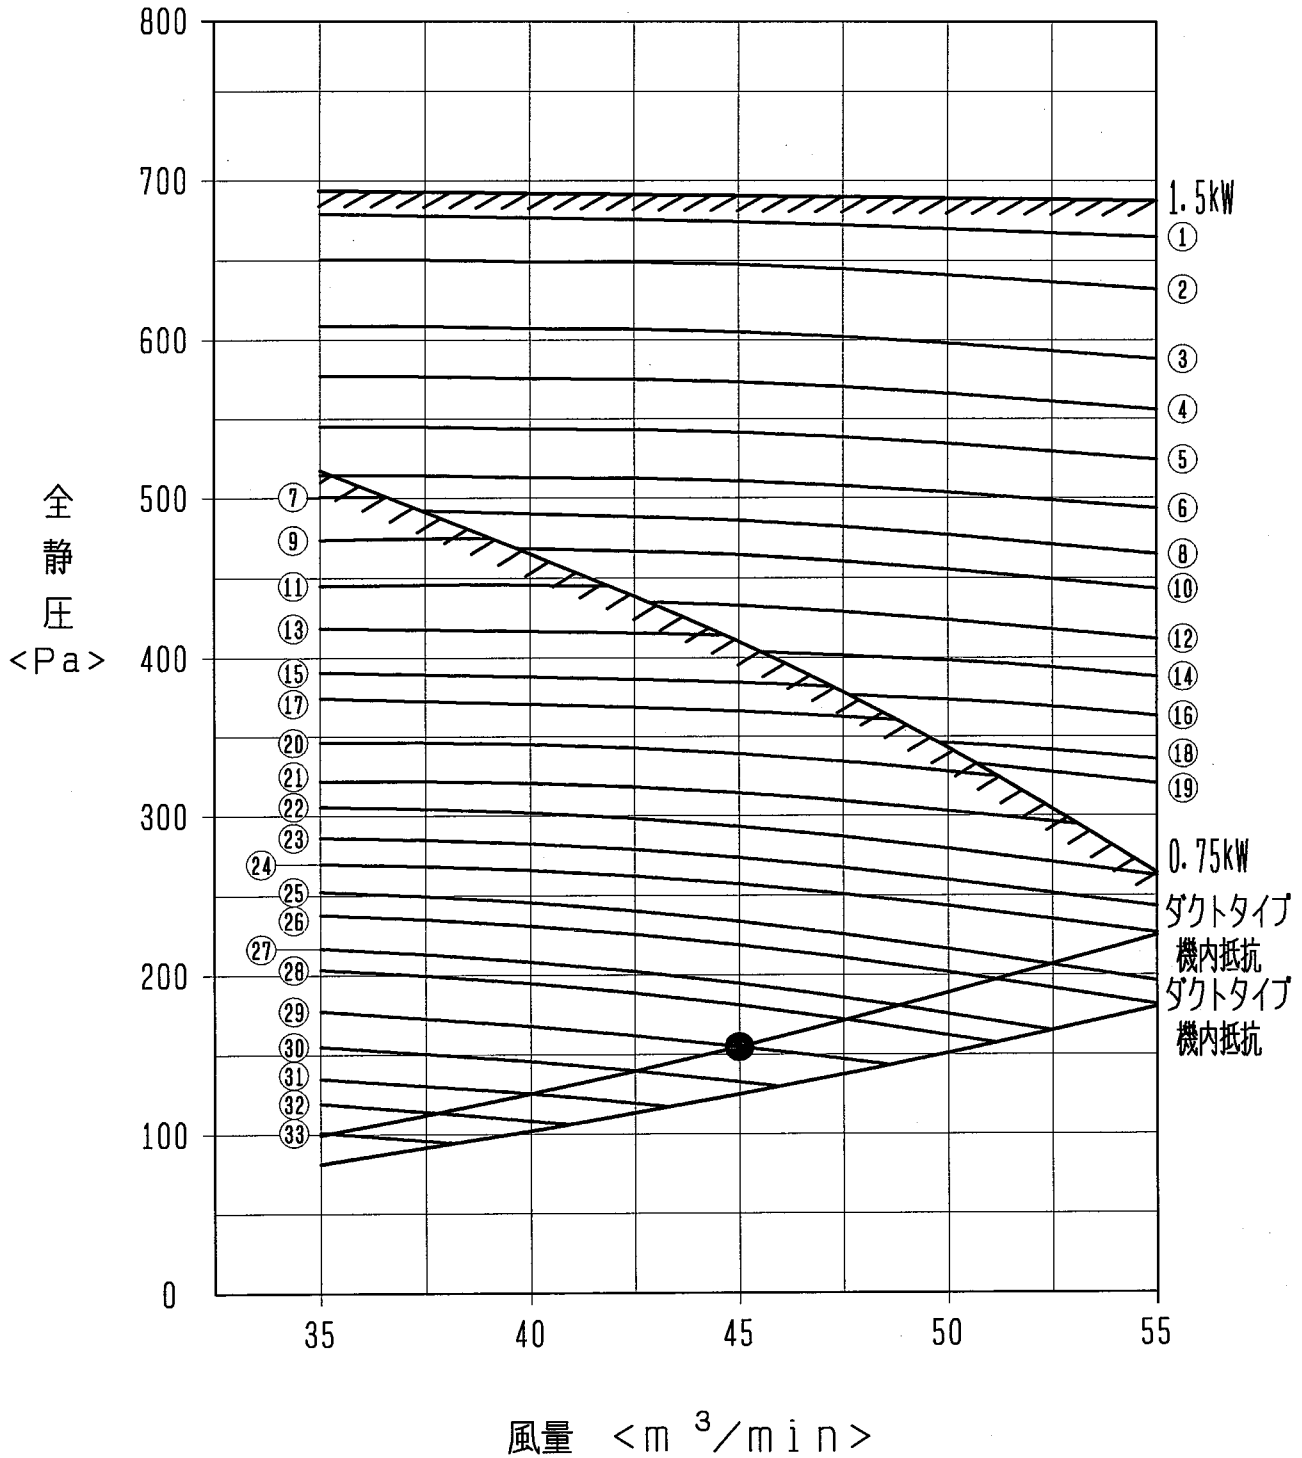

注1. 標準点は、モータブーリ径（可変ブーリ）をφ93.9（出荷時はφ77.9）に調整した値を示します。

2. ①～③③は静風圧部品選定表の組み合わせNo.を示します。