


|         |    |      |    |      |   |      |   |      |
|---------|----|------|----|------|---|------|---|------|
| 冷電技術ノート | 作成 |      | 改A | 07-5 | B | 08-5 | C | 08-8 |
|         | 検認 | 04-9 | 定D | 10-9 |   |      |   |      |

**送風機特性線図**


形名：PDFY-P22,28,36M-E1,2  
 PDFY-P22,28,36M-G  
 (角ダクト仕様 機外静圧 30Pa)

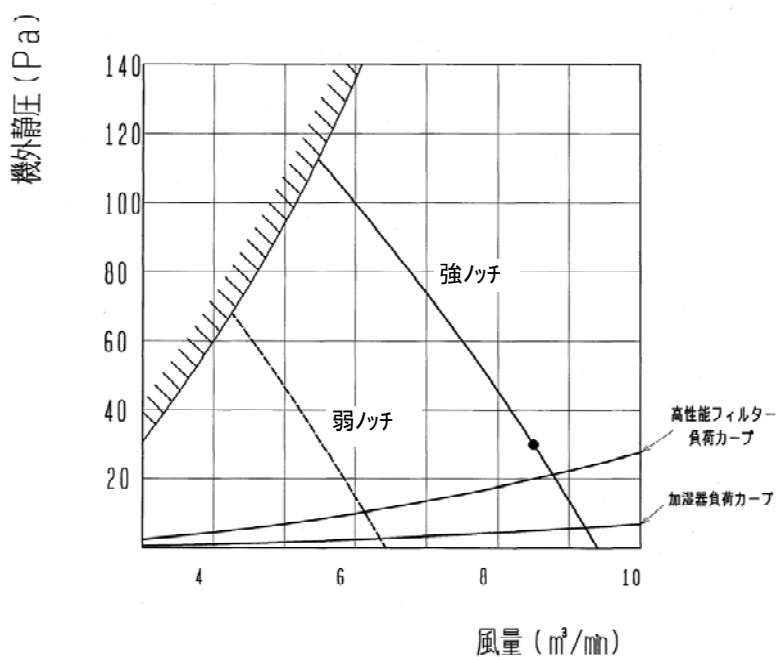

|         |    |      |    |      |   |      |   |      |
|---------|----|------|----|------|---|------|---|------|
| 冷電技術ノート | 作成 |      | 改A | 07-5 | B | 08-5 | C | 08-8 |
|         | 検認 | 04-9 | 定D | 10-9 |   |      |   |      |

**送風機特性線図**


形名：PDFY-P22,28,36M-E1,2  
 PDFY-P22,28,36M-G  
 (角ダクト仕様 機外静圧 50Pa)

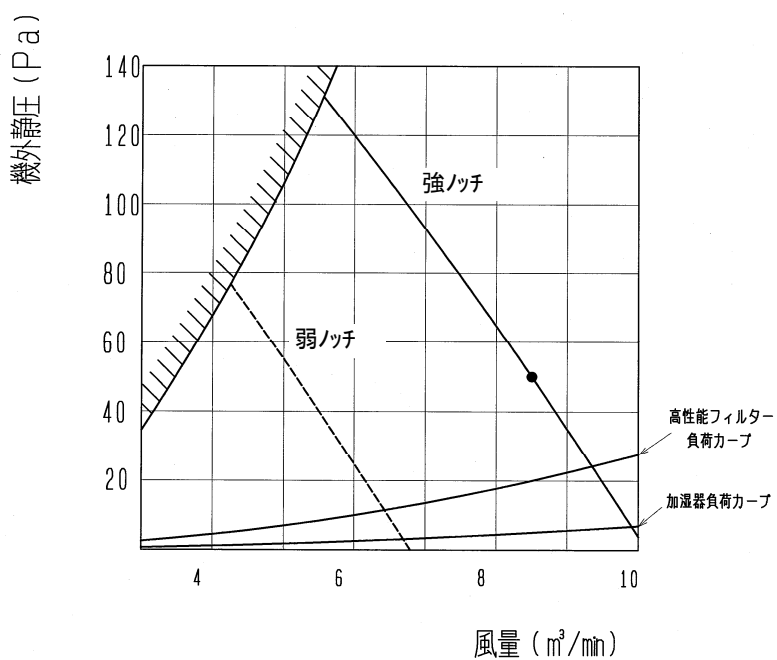

|         |    |      |    |      |   |      |   |      |
|---------|----|------|----|------|---|------|---|------|
| 冷電技術ノート | 作成 |      | 改A | 07-5 | B | 08-5 | C | 08-8 |
|         | 検認 | 04-9 | 定D | 10-9 |   |      |   |      |

**送風機特性線図**


形名：PDFY-P22,28,36M-E1,2  
 PDFY-P22,28,36M-G  
 (角ダクト仕様 機外静圧 100Pa)

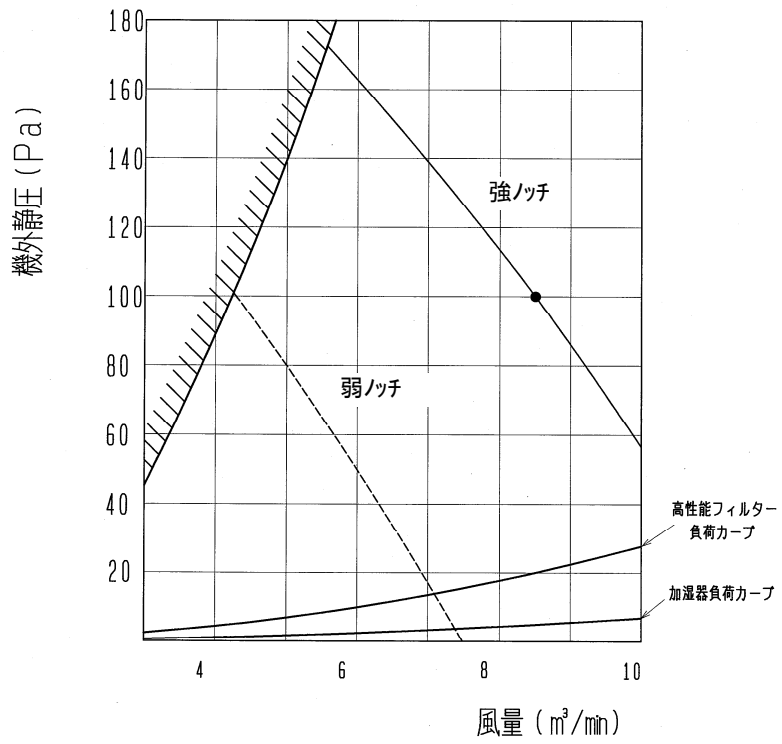

|         |    |      |    |      |   |      |   |      |
|---------|----|------|----|------|---|------|---|------|
| 冷電技術ノート | 作成 |      | 改A | 07-5 | B | 08-5 | C | 08-8 |
|         | 検認 | 04-9 | 定D | 10-9 |   |      |   |      |

**送風機特性線図**

形名：PDFY-P22,28,36M-E1,2  
 PDFY-P22,28,36M-G  
 (円形ダクト仕様 機外静圧 35Pa)

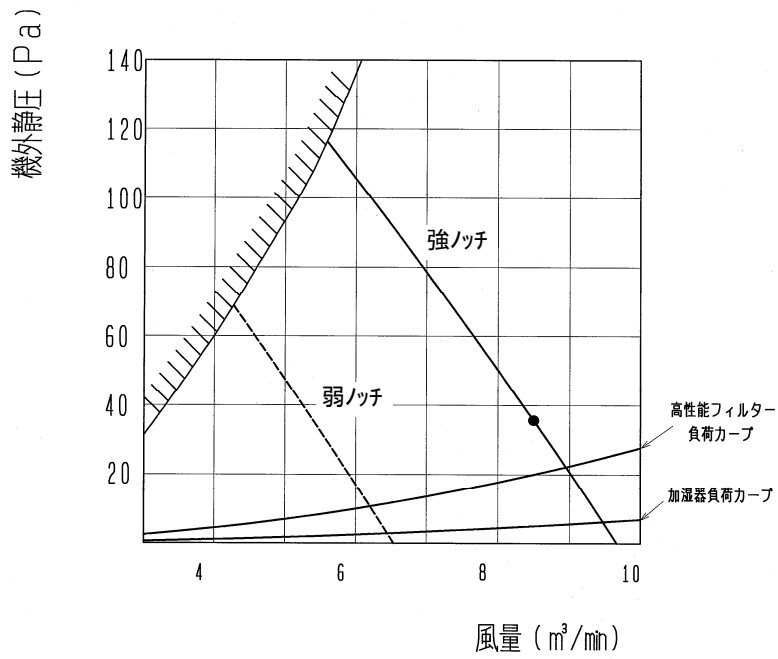

|         |    |      |    |      |   |      |   |      |
|---------|----|------|----|------|---|------|---|------|
| 冷電技術ノート | 作成 |      | 改A | 07-5 | B | 08-5 | C | 08-8 |
|         | 検認 | 04-9 | 定D | 10-9 |   |      |   |      |

**送風機特性線図**

形名：PDFY-P22,28,36M-E1,2  
 PDFY-P22,28,36M-G  
 (円形ダクト仕様 機外静圧 85Pa)

