



# 騒音分析成績表

PUHY-P1130SCM-E3 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K

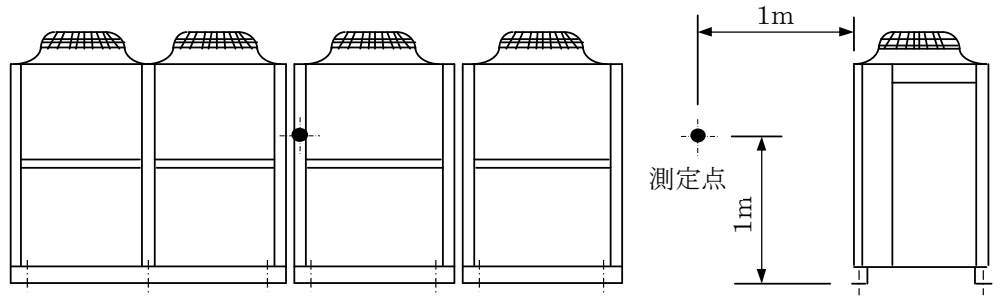

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	70.5	69	67.5	61.5	58	54	50	46.5	<b>64.5</b>	(dB)
ナイトモード*	50/60Hz	68	65	55.5	52	48	45	46	42	<b>56</b>	(dB)

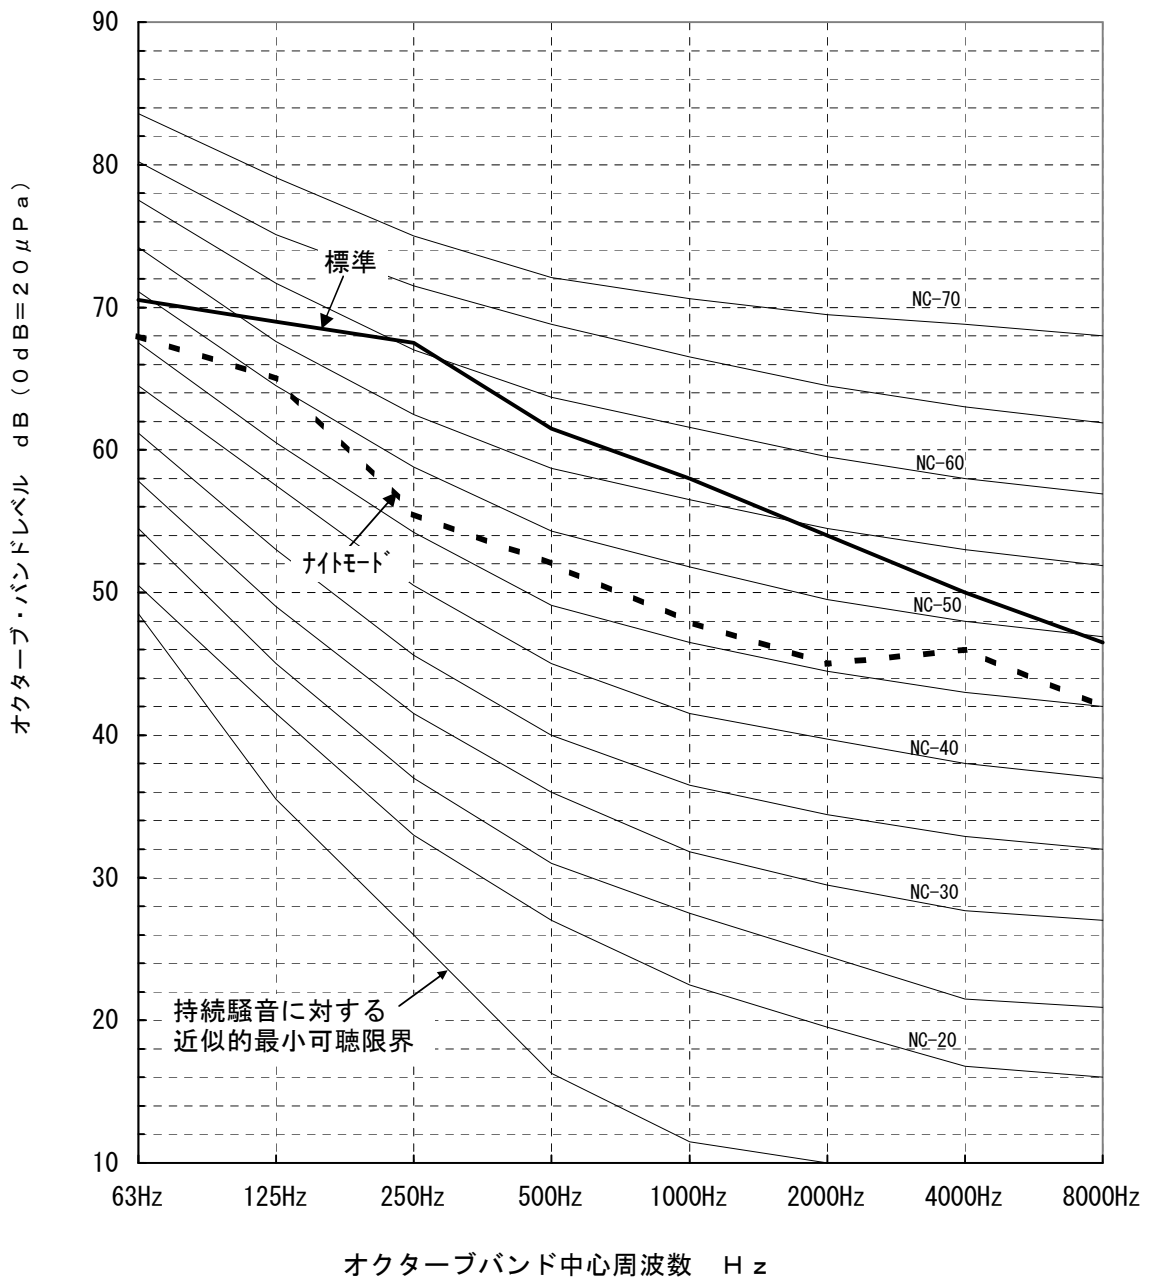

三菱電機株式会社	作成日	09-12-22	仕様書番号	WYN B0-7668	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---