



騒音分析成績表

PUHY-P1240SCM-E3 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

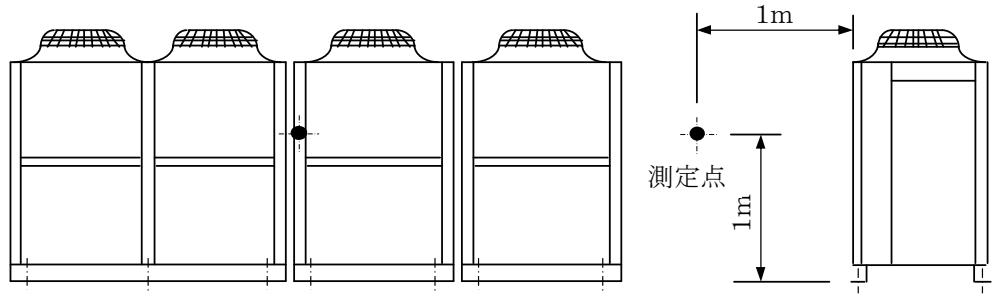

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	69	69.5	68.5	62	58.5	54	52	45.5	65	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	68.5	63	55	52.5	48	45.5	47	43.5	56	(dB)

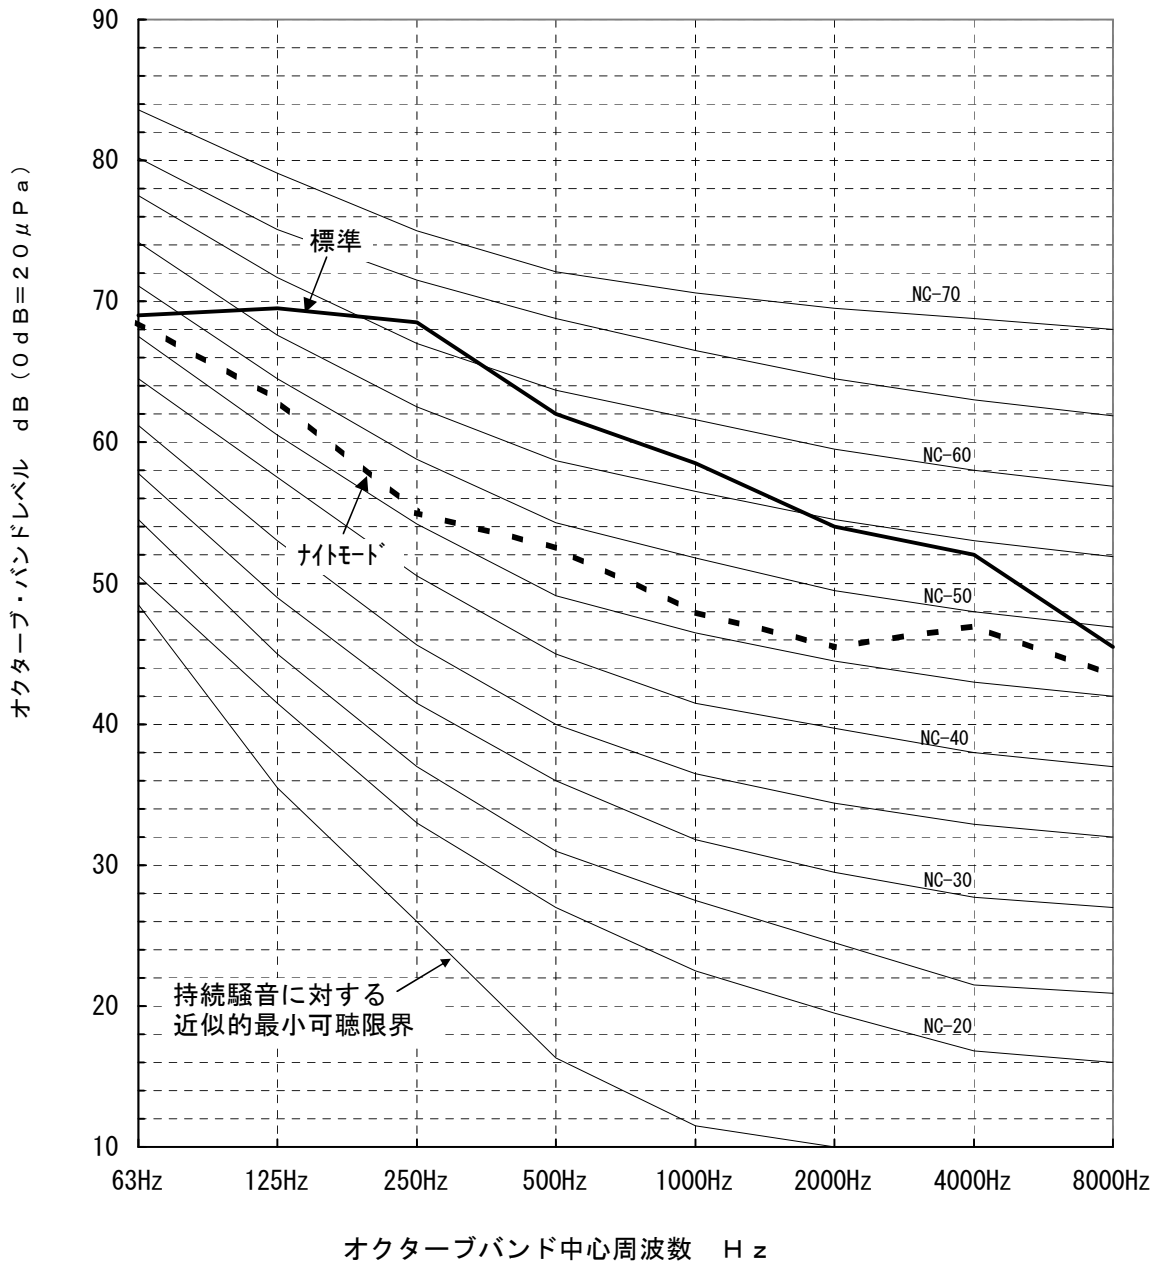

三菱電機株式会社	作成日	09-12-22	仕様書番号	WYN B0-7670	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---