



騒音分析成績表

PUHY-P1360SCM-E3 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

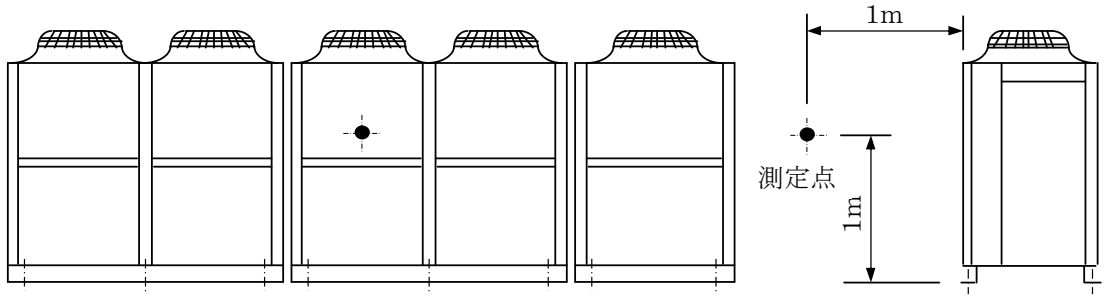

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	70	70	69.5	62.5	59	55	52	45	66	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	69.5	63.5	57.5	53.5	49	46.5	48	42	57	(dB)

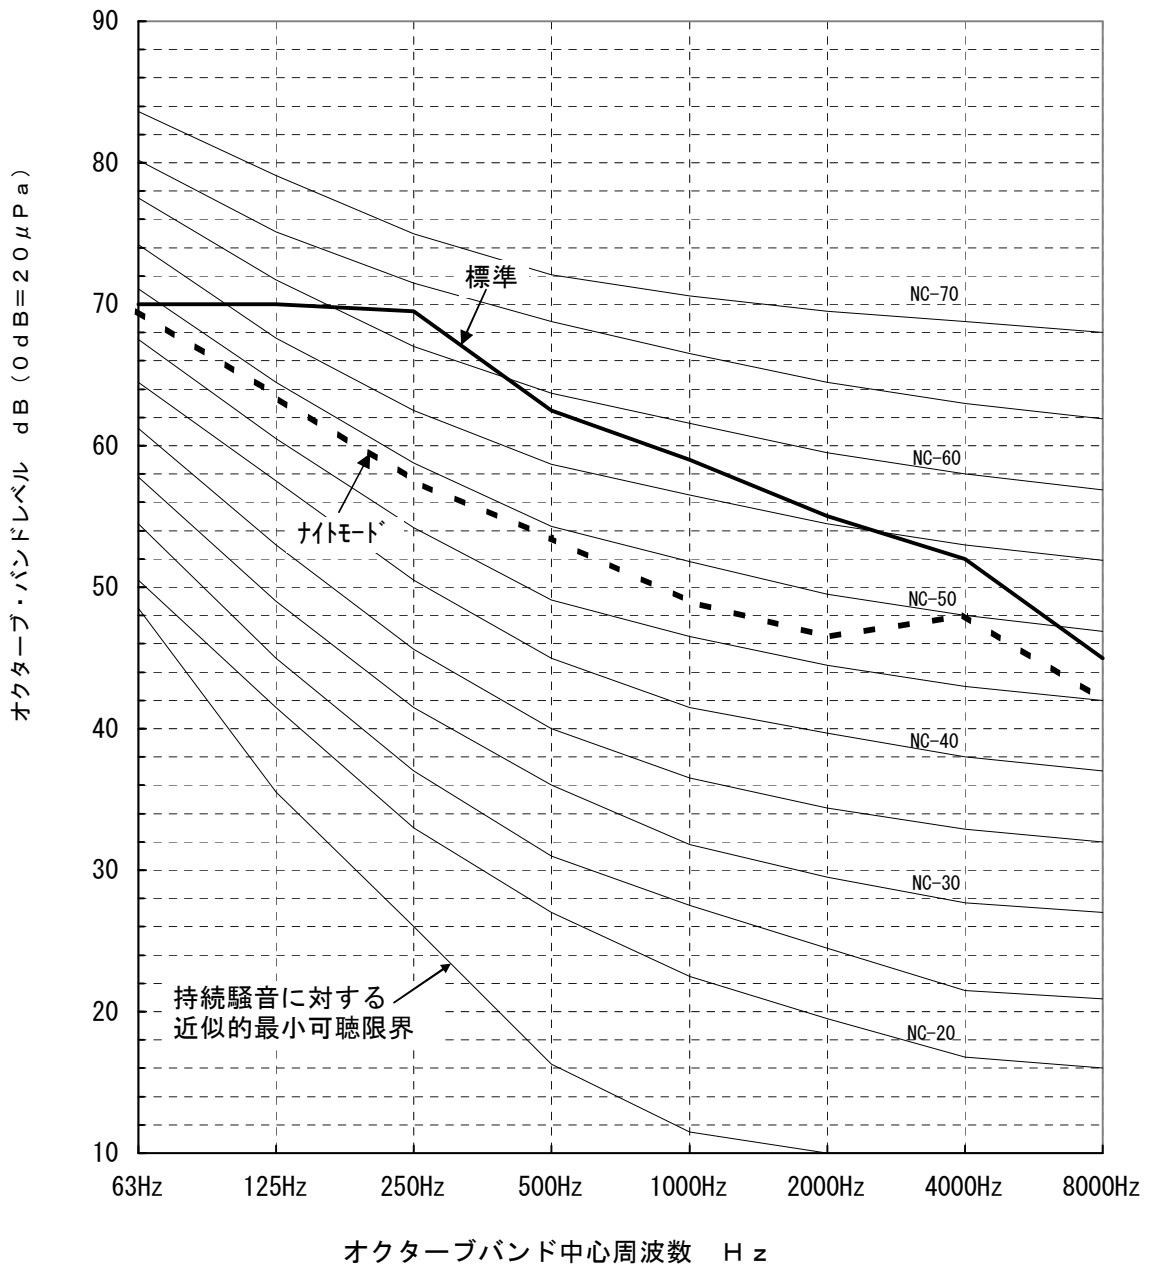

三菱電機株式会社	作成日	09-12-22	仕様書番号	WYN B0-7672	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---