



騒音分析成績表

PUHY-EP335SCM-E3 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

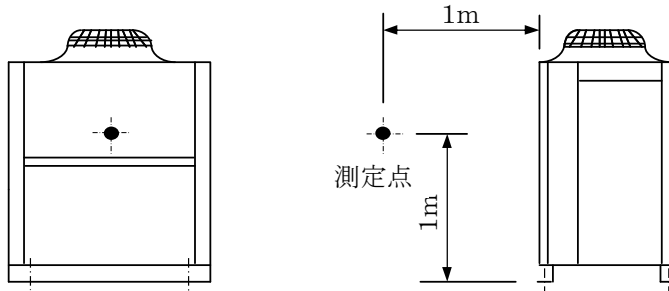

| | | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 | |
|--------|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|------|
| 標準 | 50/60Hz | 73 | 66 | 62.5 | 58 | 54.5 | 51 | 47.5 | 41 | 61 | (dB) |
| ナイトモード | 50/60Hz | 51 | 52 | 47 | 43 | 42.5 | 44 | 42 | 38.5 | 50 | (dB) |

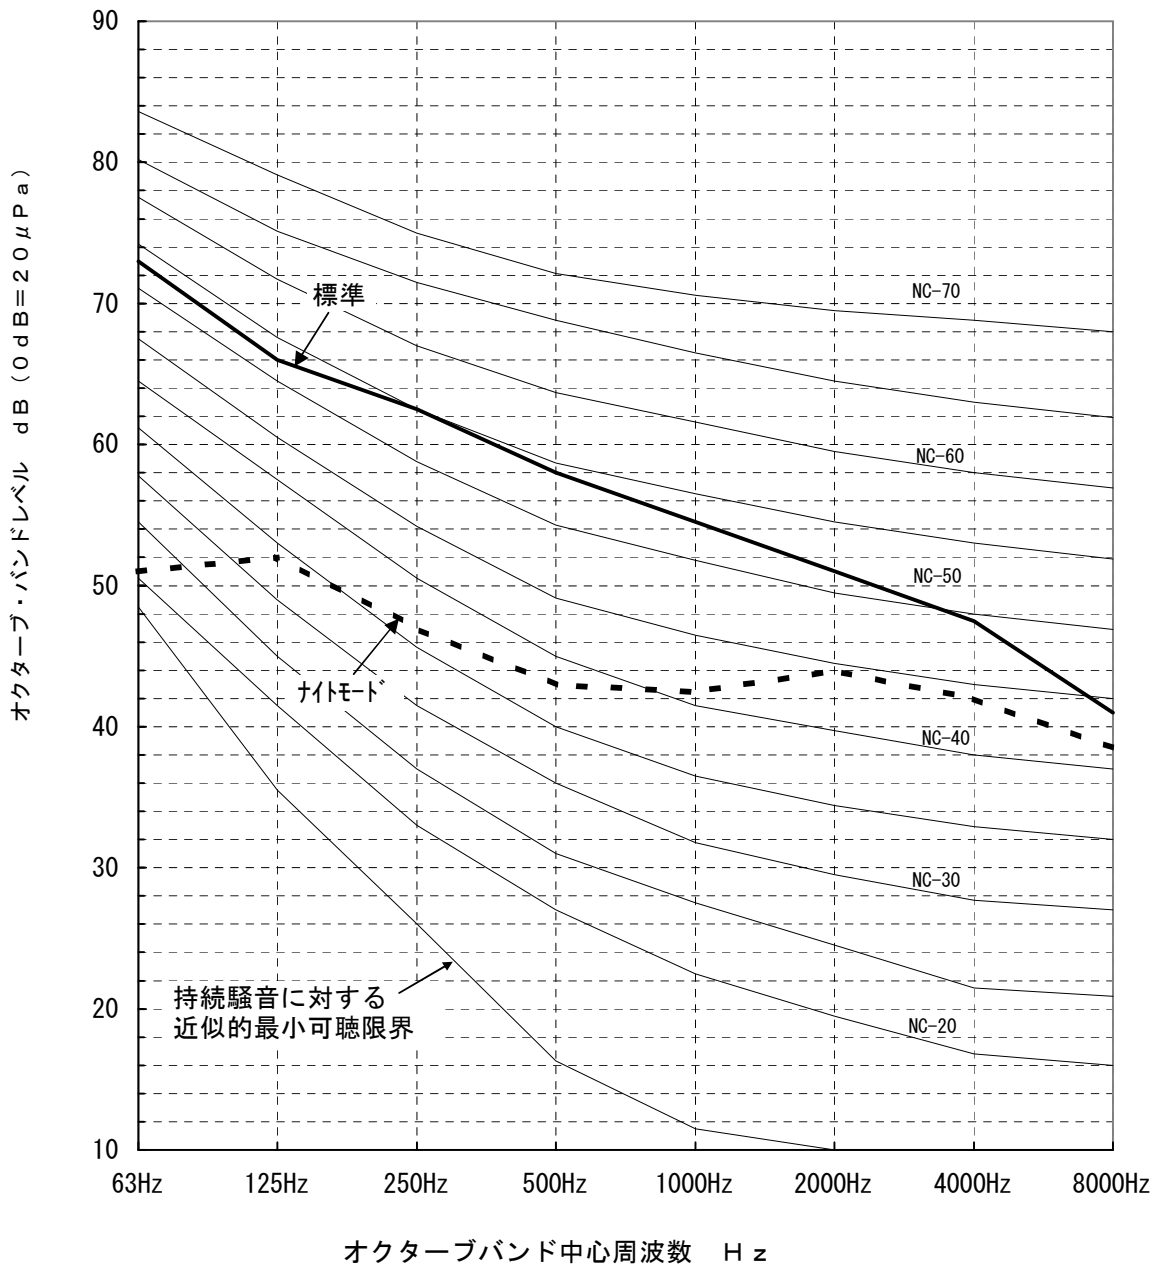

| | | | | | | |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 10-03-01 | 仕様書番号 | WYN B0-7801 | 副番 | * |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|