



騒音分析成績表

PUHY-EP400CM-E3 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

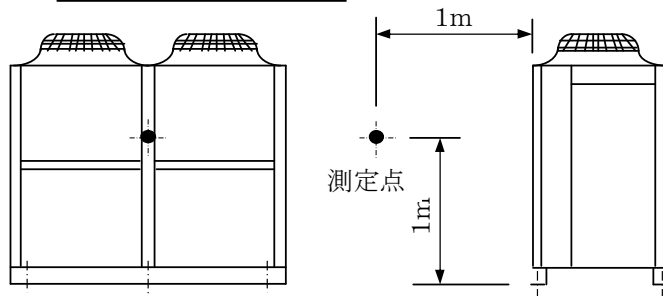

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	66.5	65	65	58	54.5	50	45	38	61	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	65	60.5	51.5	48.5	44	41	42.5	35	52	(dB)

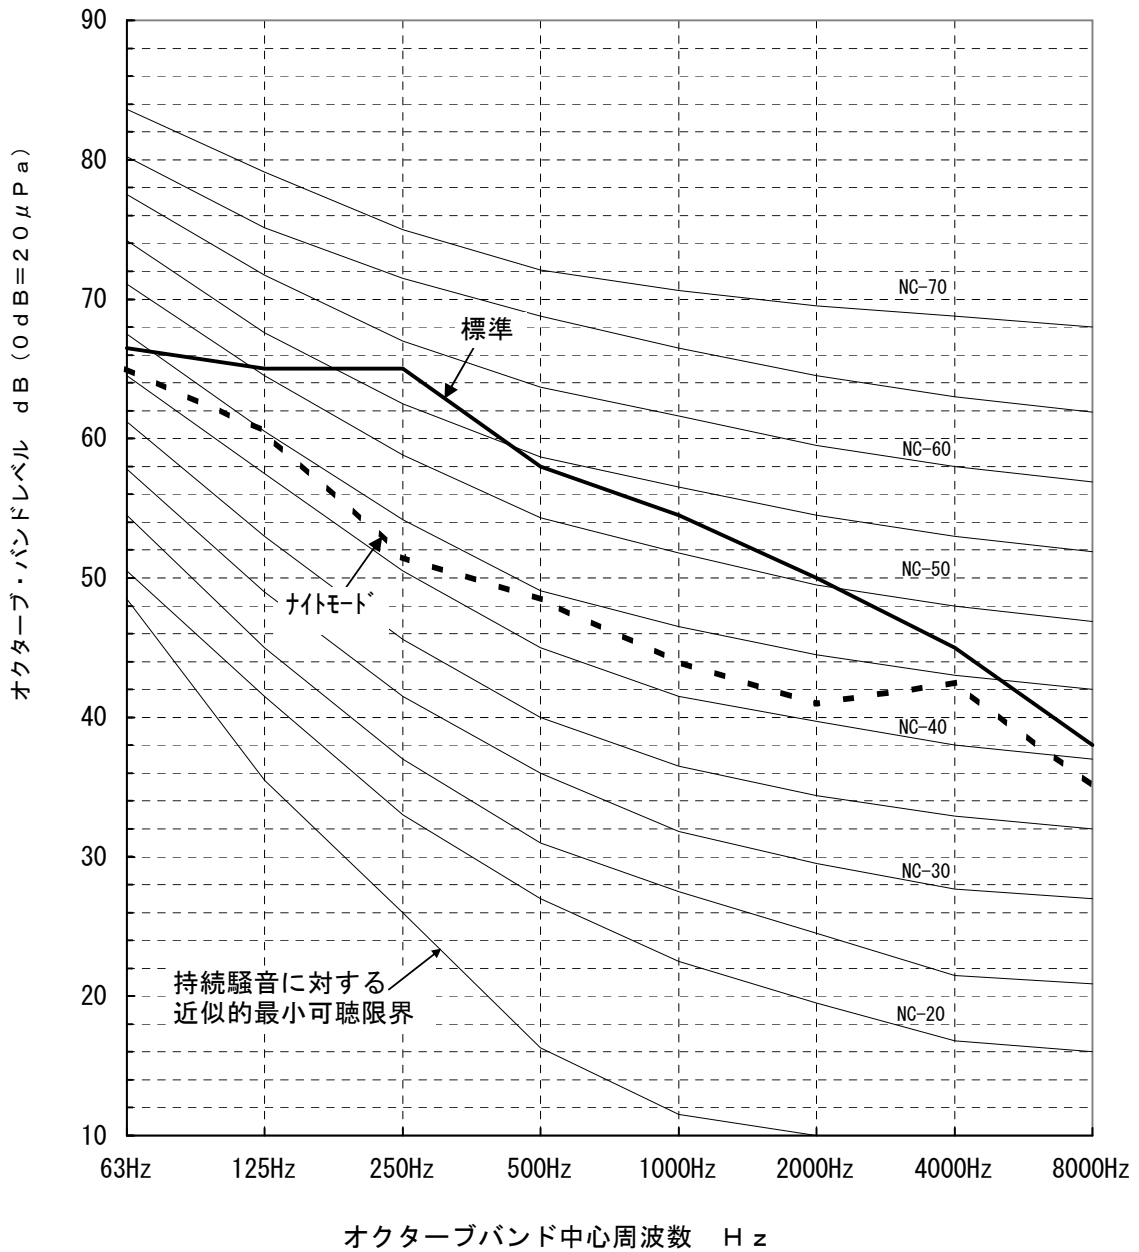

三菱電機株式会社	作成日	10-03-01	仕様書番号	WYN B0-7802	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---