


PUD-RP224・280CM-E(-BS,-BSG) 室外ユニット 振動レベル値

1. 測定条件

- | | |
|---------|----------------------------------|
| ①測定周波数帯 | : 1Hz～80Hz |
| ②測定位置 | : ユニット脚部より20cmの距離の路面 |
| ③据付状態 | : コンクリート床面直置 |
| ④電源 | : 三相200V 50Hz／60Hz |
| ⑤運転条件 | : JIS条件(冷房、暖房) |
| ⑥測定機器 | : 公害用振動レベル計 VM-1220C
(JIS適合品) |

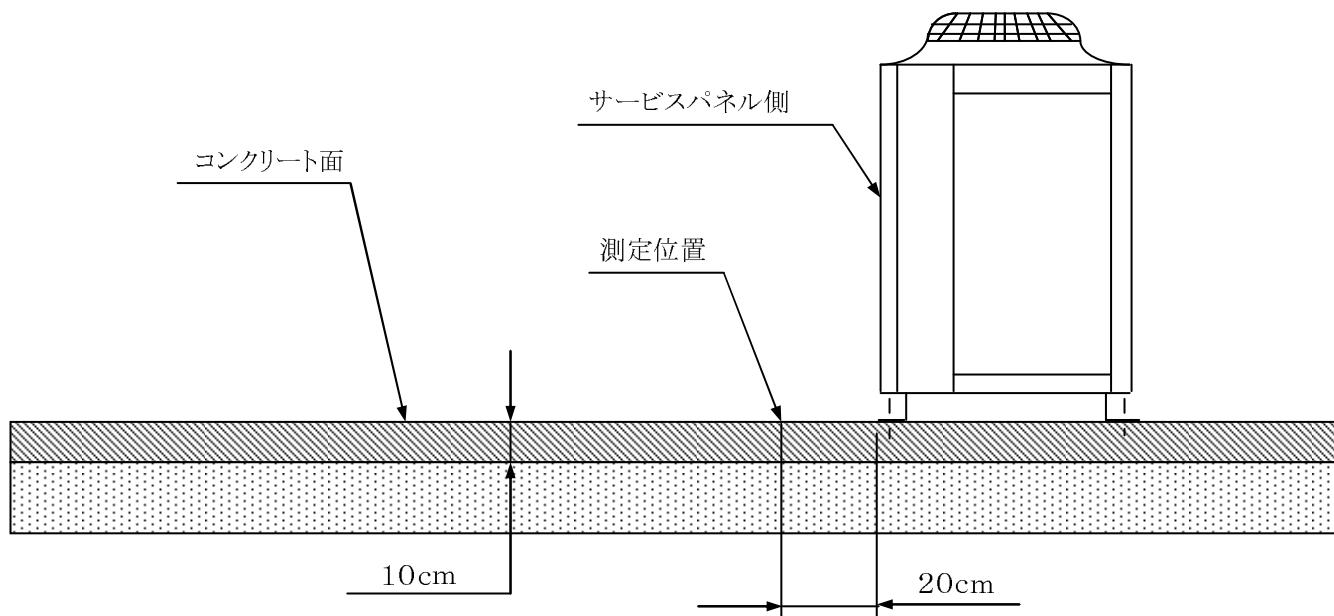

2. 振動レベル値

室外ユニット形名	振動レベル値 <dB>
PUD-RP224CM-E(-BS,-BSG)	45
PUD-RP280CM-E(-BS,-BSG)	46

<注>上記値は暗振動補正を行ったものである。