


●PUD-RP224・280CM-E
 ・配管長補正線図

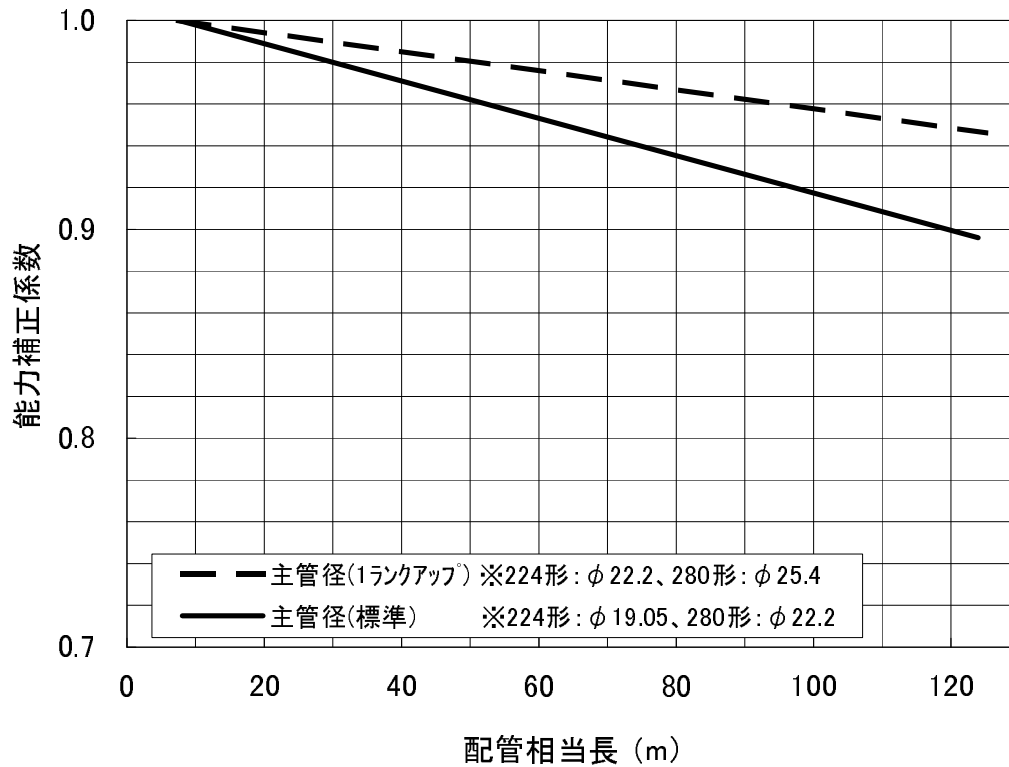

【配管相当長の求め方】

$$\text{相当長} = (\text{最遠室内ユニットまでの配管実長}) + (0.5 \times \text{配管途中のベント数}) \text{m}$$