

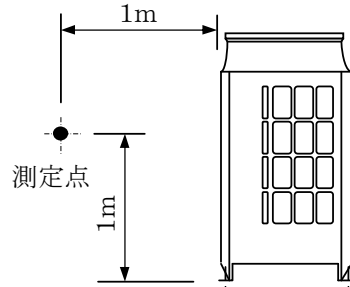


測定場所:無響音室
計器:B&K



| | | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 | |
|-----|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|------|
| 標準 | 50/60Hz | 62.5 | 61 | 58.5 | 53 | 50 | 45.5 | 39 | 36 | 56 | (dB) |
| 低騒音 | 50/60Hz | 56.5 | 48.5 | 46 | 39 | 38.5 | 32.5 | 33 | 25.5 | 44 | (dB) |

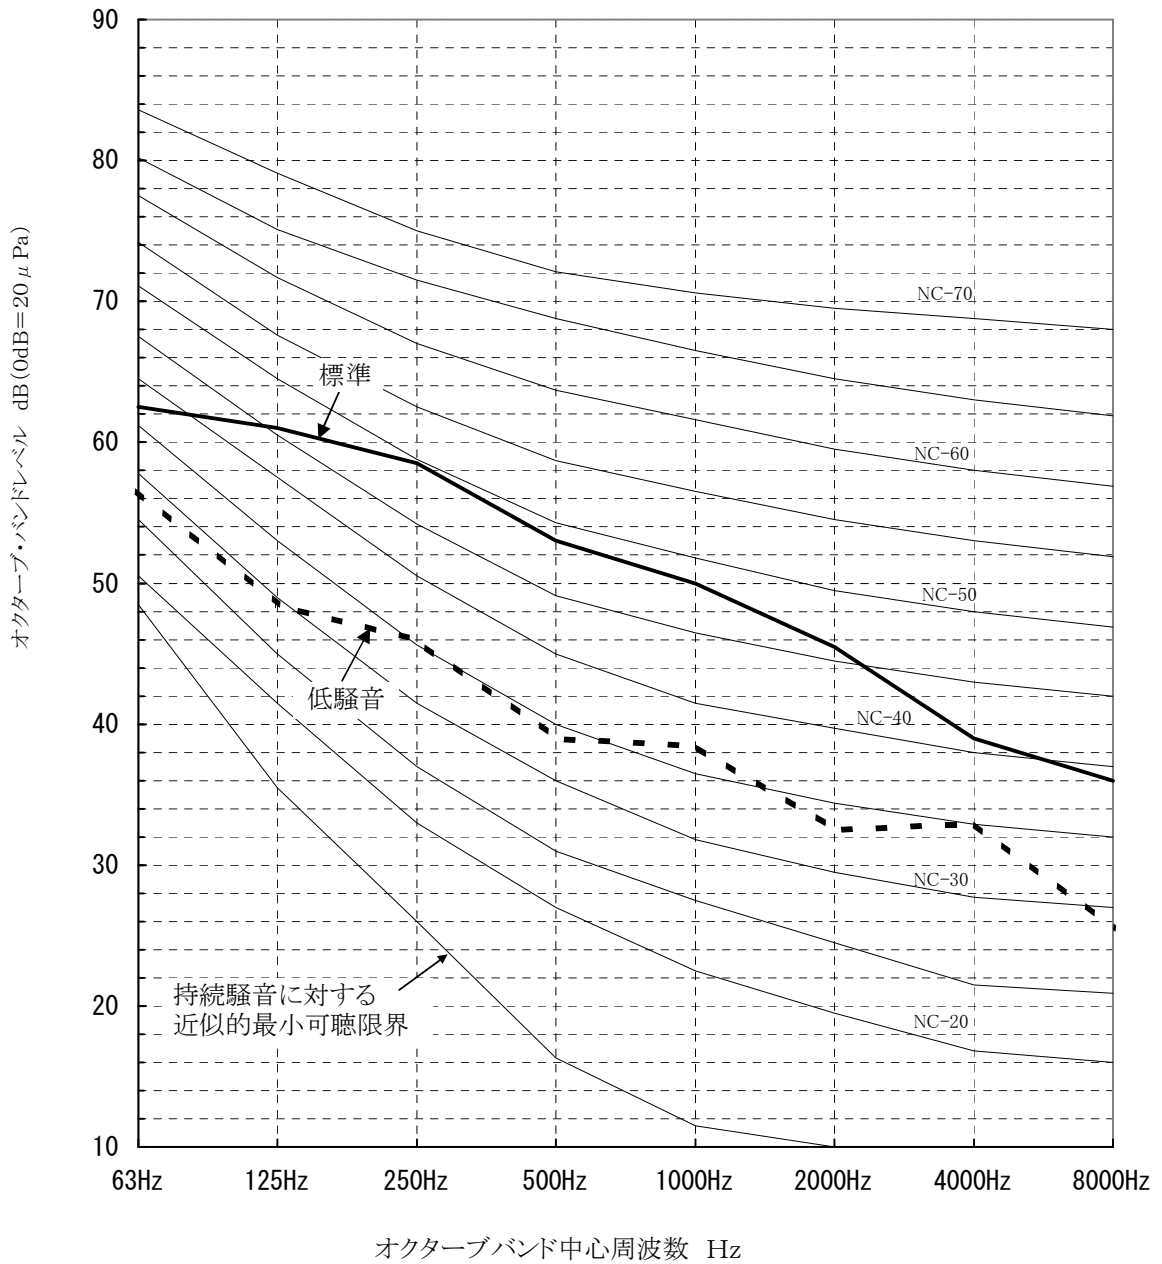

| | | | | | | |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 11-06-06 | 仕様書番号 | WYN B0-8804 | 副番 | * |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|