



冷房配管長補正線図


(1) PFHV-EP224DM-E

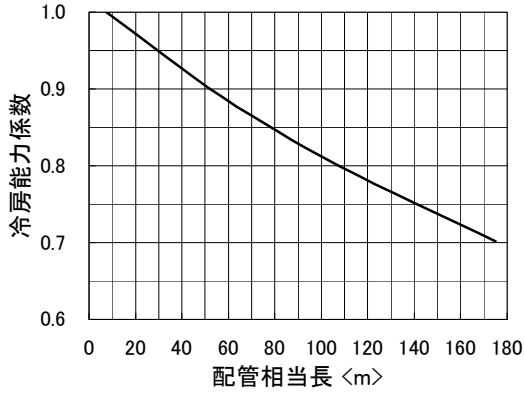


(2) PFHV-EP280DM-E

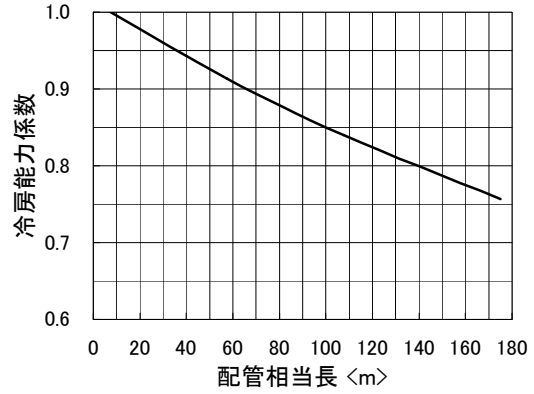

(3) PFHV-EP450DM-E

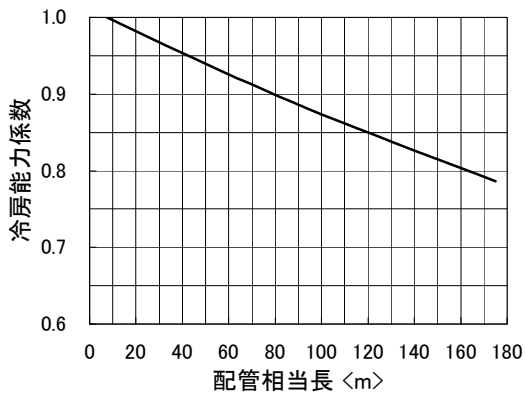


(4) PFHV-EP560DM-E

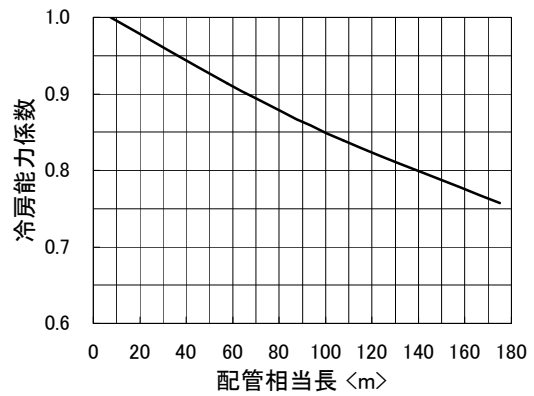

暖房配管長補正線図

PFHV-EP224, 280, 450, 560DM-E

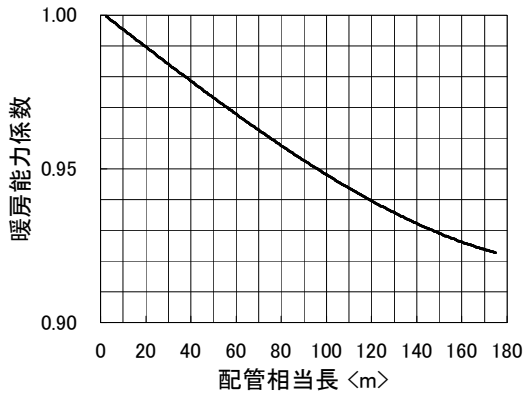

[配管相当長の求め方]

- (1) EP224形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.35 × 配管途中のベンド数) m
- (2) EP280形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.42 × 配管途中のベンド数) m
- (3) EP450形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のベンド数) m
- (4) EP560形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のベンド数) m