

騒音のオクターブ分析


運転状態:標準条件(JIS B 8616)

測定位置:ユニット吹出正面 1m×高さ 1m

騒音値(A特性dB) :56-49

測定場所:無音響室

NC曲線

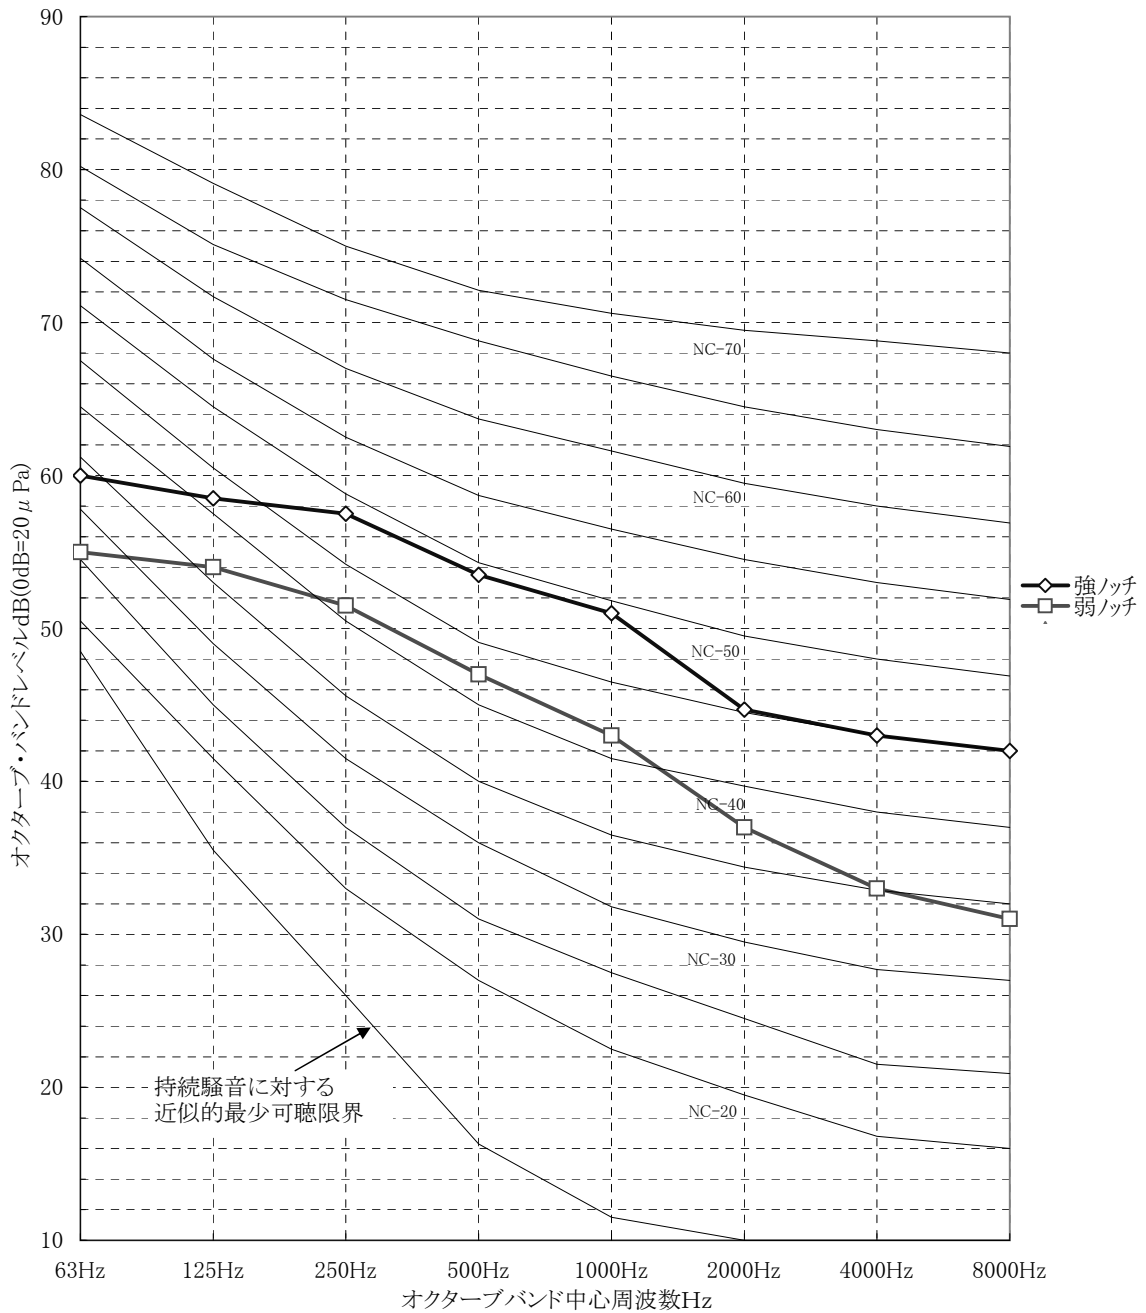

PF-RP280BA形

パッケージエアコン騒音分析成績書 <強・弱>

WYNBO-8964