

騒音のオクターブ分析


運転状態:標準条件(JIS条件)

測定位置:ユニット吹出正面 1m×下方 1m

測定場所:無音響室

騒音値(A特性dB) :53-50

NC曲線

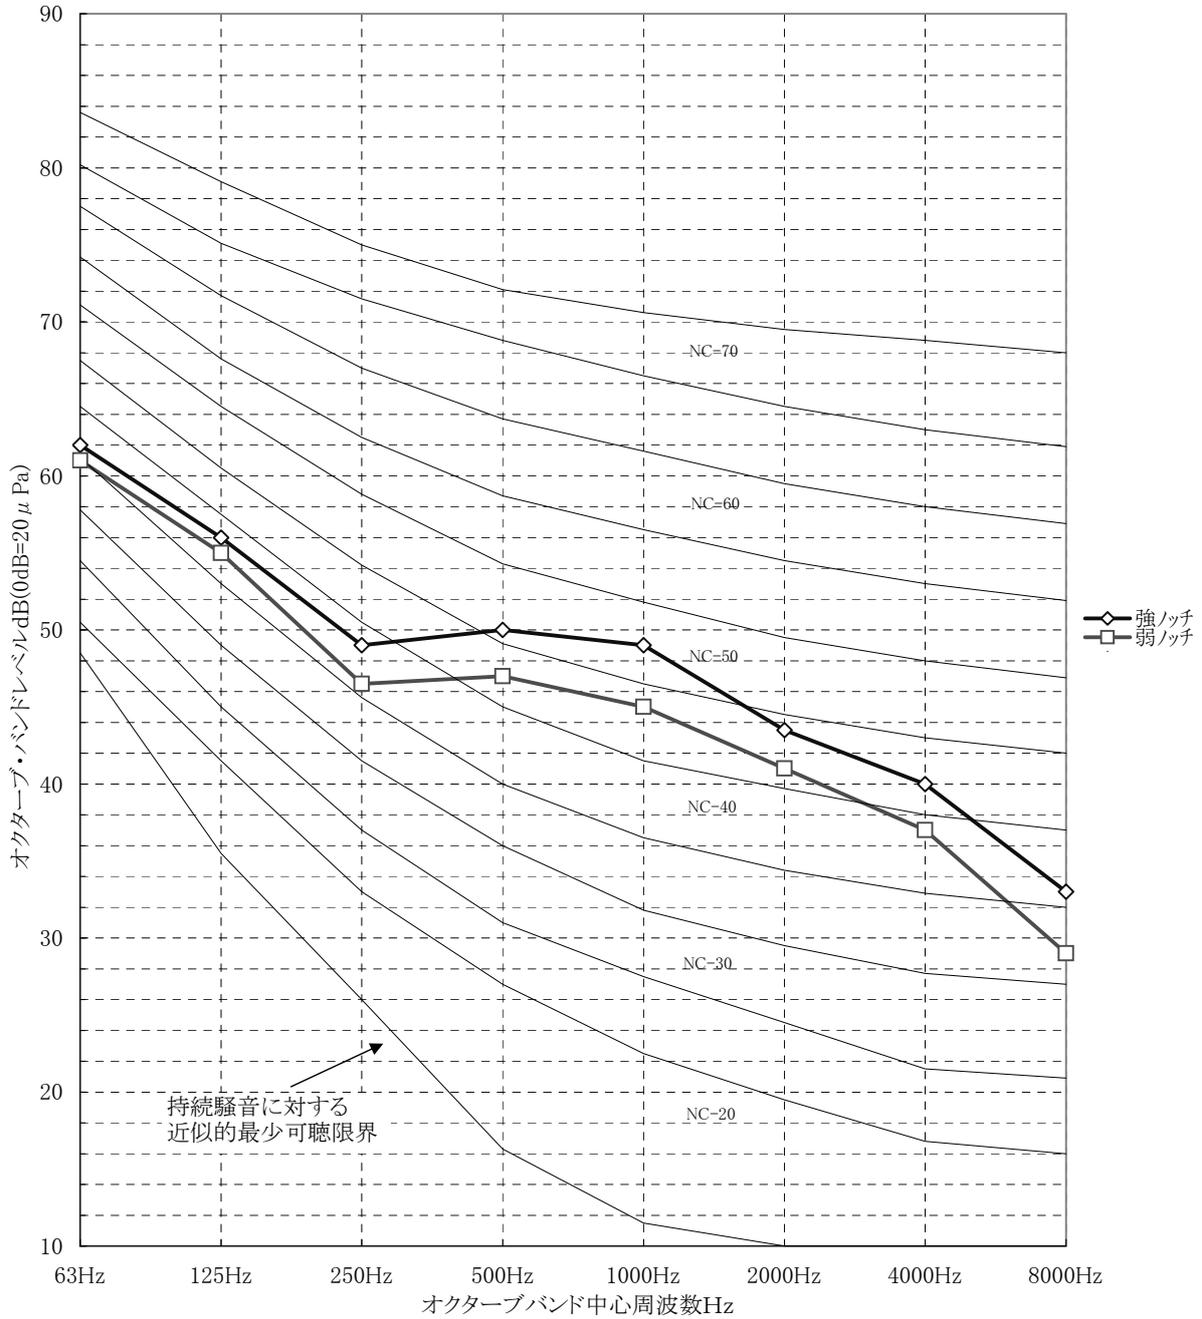

PC-RP224BA形、CA形
 パッケージエアコン騒音分析成績書 <強・弱>

WYNB0-8965