



区分	最終	仕様 (測定位置等)									
測定場所	無響音室	機外静圧 : 35Pa 下吸込み、吹出し円形ダクトフランジ仕様 別売部品の角ダクト装着による、 機外静圧50Pa時も同一です。									
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール
1		強ノッチ	42.0	44.0	42.0	35.0	32.0	26.0	14.0	10.0	38.0
2		弱ノッチ	39.0	40.0	35.0	29.0	26.0	19.0	13.0	10.0	32.0

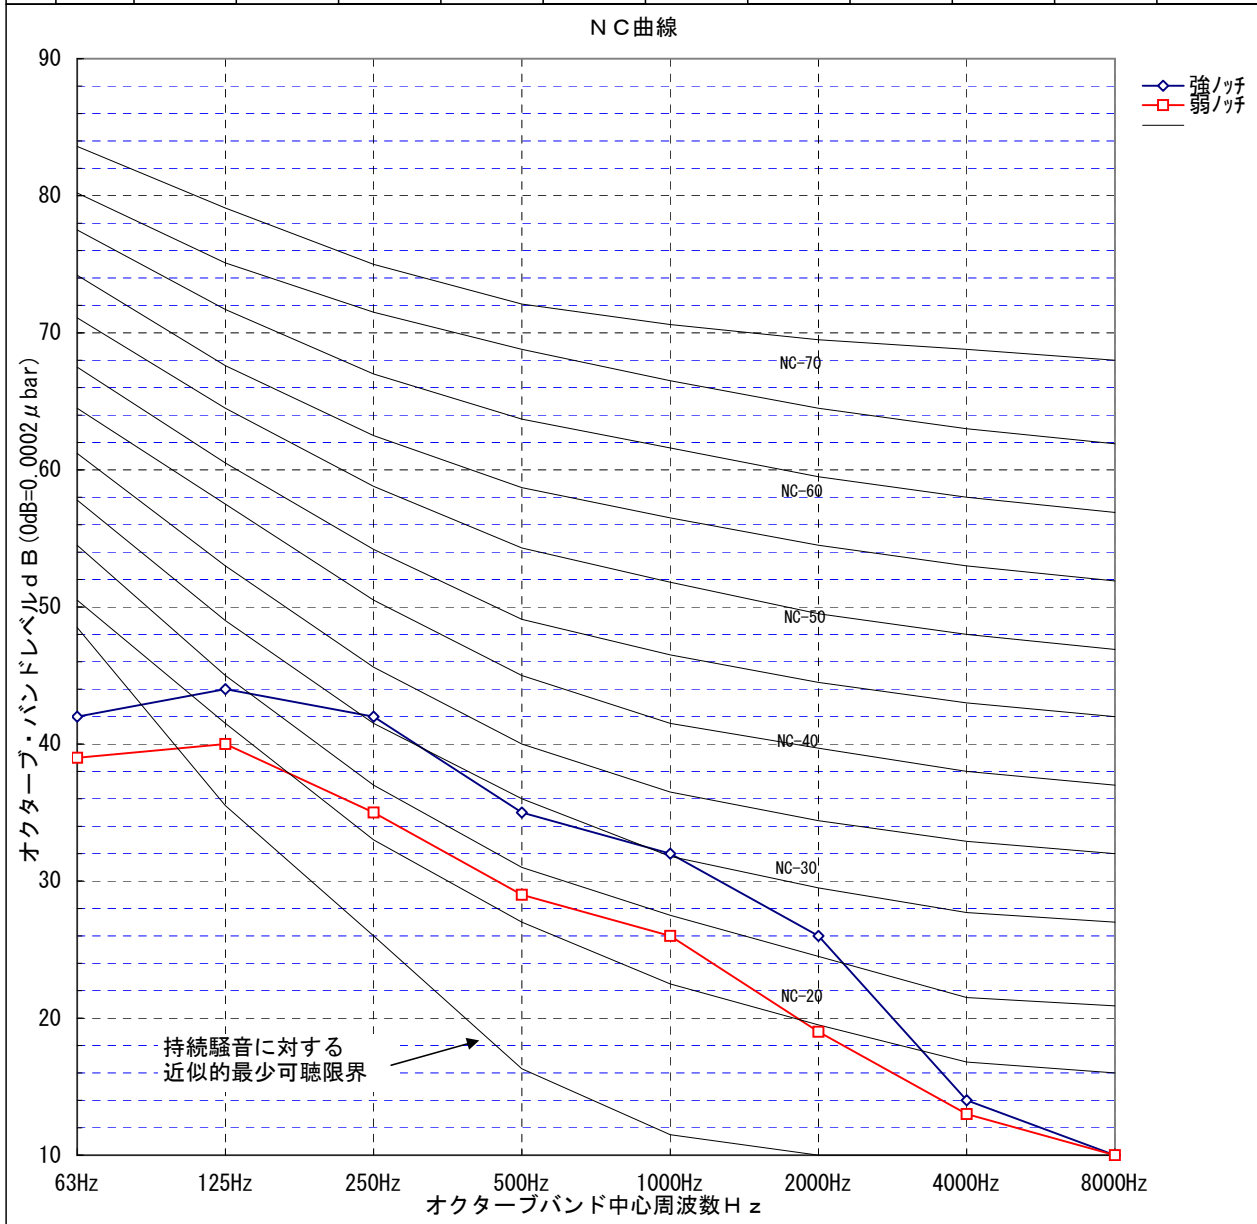

区分	最終	仕様 (測定位置等)									
測定場所	無響音室	機外静圧：85Pa 下吸込み、吹出し円形ダクトフランジ仕様 別売部品の角ダクト装着による、 機外静圧100Pa時も同一です。									
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール
1		強ノッチ	47.0	49.0	46.0	38.0	36.0	30.0	19.5	10.0	42.0

