


●送風機特性線図

形名：PFD-P560(V)CMD-E(-2C)

- ◎・・・定格ポイント(フィルターA組込仕様:標準)
- ⊙・・・定格ポイント(フィルターB組込仕様)
- ⊗・・・定格ポイント(フィルターCまたはD組込仕様)

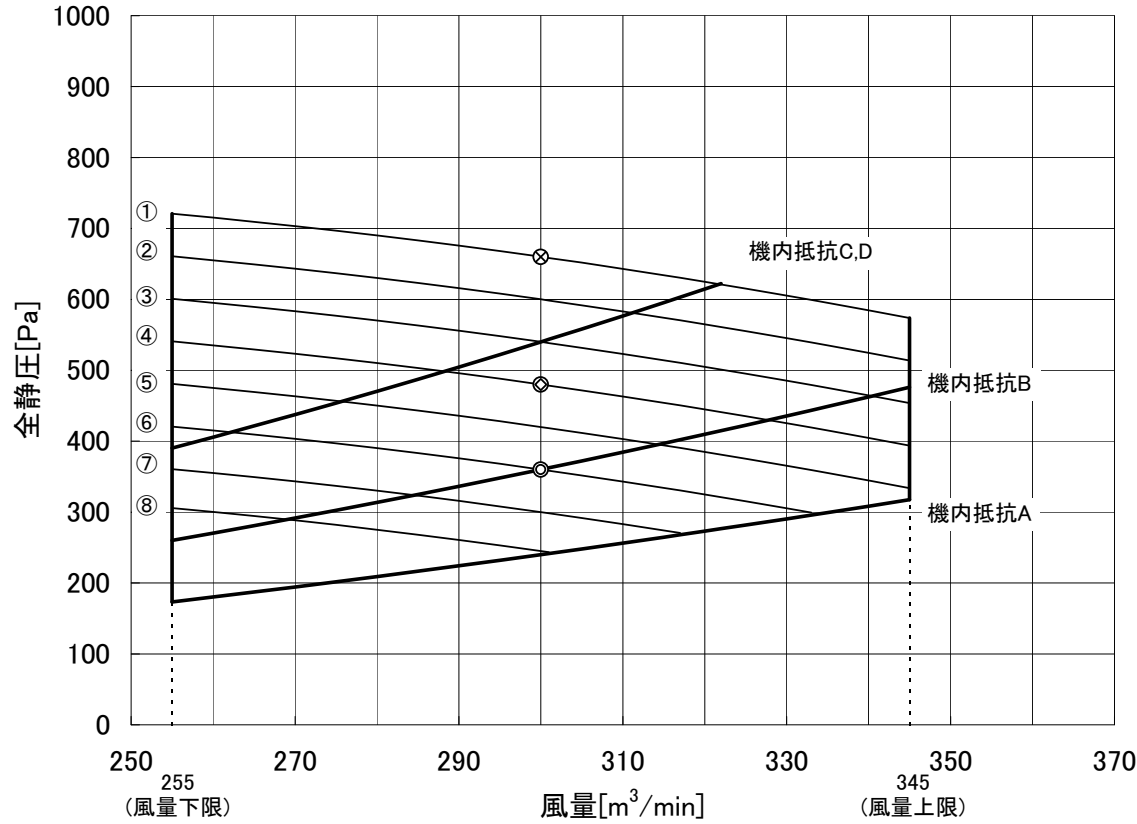

フィルターA	標準フィルター
フィルターB	中性能フィルター(質量法80%、比色法20%)
フィルターC	中性能フィルター(比色法65%)
フィルターD	高性能フィルター(比色法90%)

No	回転数 (rpm)	機外静圧(Pa)※1			メイン基板 DipSW設定		
		フィルターA組込仕様時	フィルターB組込仕様時	フィルターC/D組込仕様時	1-6	1-7	3-6
①※2	1175	420	300	120	OFF	OFF	ON
②	1135	360	240	60	ON	OFF	ON
③	1075	300	180	0	ON	ON	ON
④※3	1035	240	120	-	OFF	ON	ON
⑤	995	180	60	-	ON	ON	OFF
⑥※4	935	120	0	-	OFF	OFF	OFF
⑦	875	60	-	-	ON	OFF	OFF
⑧	815	0	-	-	OFF	ON	OFF

※1 標準風量(300m³/min)における機外静圧を示します。

※2 フィルターCまたはD組込仕様

※3 フィルターB組込仕様

※4 フィルターA組込仕様:標準

注: フィルターCまたはD組込時は、必ず静風圧パターン①または②に設定してください。

フィルター類は全て別売部品であり、各々下記のフィルターボックスが必要です。

フィルターA	標準フィルターボックス
フィルターB	中・高性能フィルターボックス
フィルターC	中・高性能フィルターボックス
フィルターD	中・高性能フィルターボックス