



騒音分析成績表

PUD-P280(V)(S)CMD-E(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

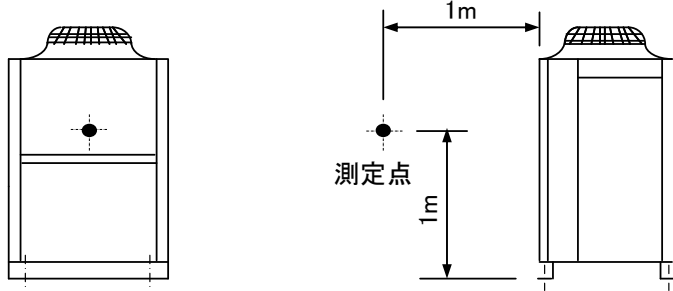

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	59.0	62.0	60.0	57.0	51.5	46.0	44.0	37.0	58	(dB)
低騒音	50/60Hz	56.5	48.5	46.0	39.0	38.5	32.5	33.0	25.5	44	(dB)

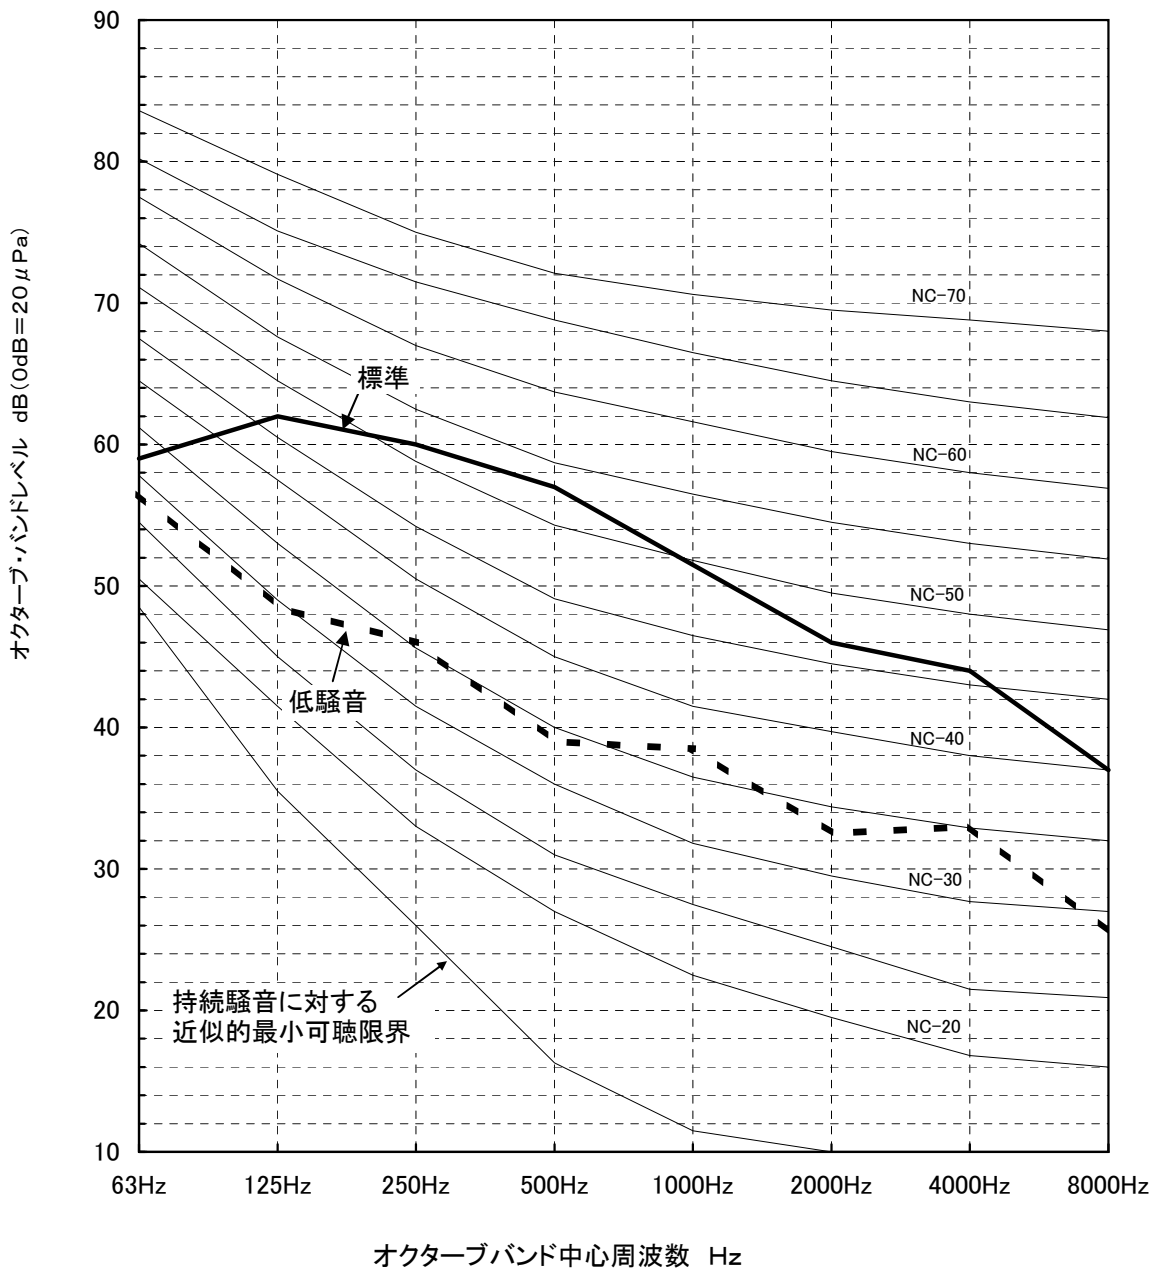

三菱電機株式会社	作成日	12-1-23	仕様書番号	WYN B0-9187	副番	*
----------	-----	---------	-------	-------------	----	---