



騒音分析成績表

PUHV-P500SDM-E (-BS, -BSG),
PUTV-P500SDM-E (-BS, -BSG)
※高静圧仕様 (60Pa)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

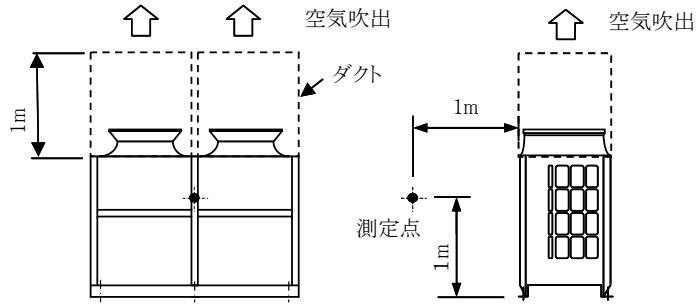

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	69.5	69.5	69.5	63.0	59.5	55.0	51.5	43.5	66.0	(dB)
低騒音	50/60Hz	67.5	60.0	56.5	51.0	47.5	45.0	46.0	37.0	55.0	(dB)

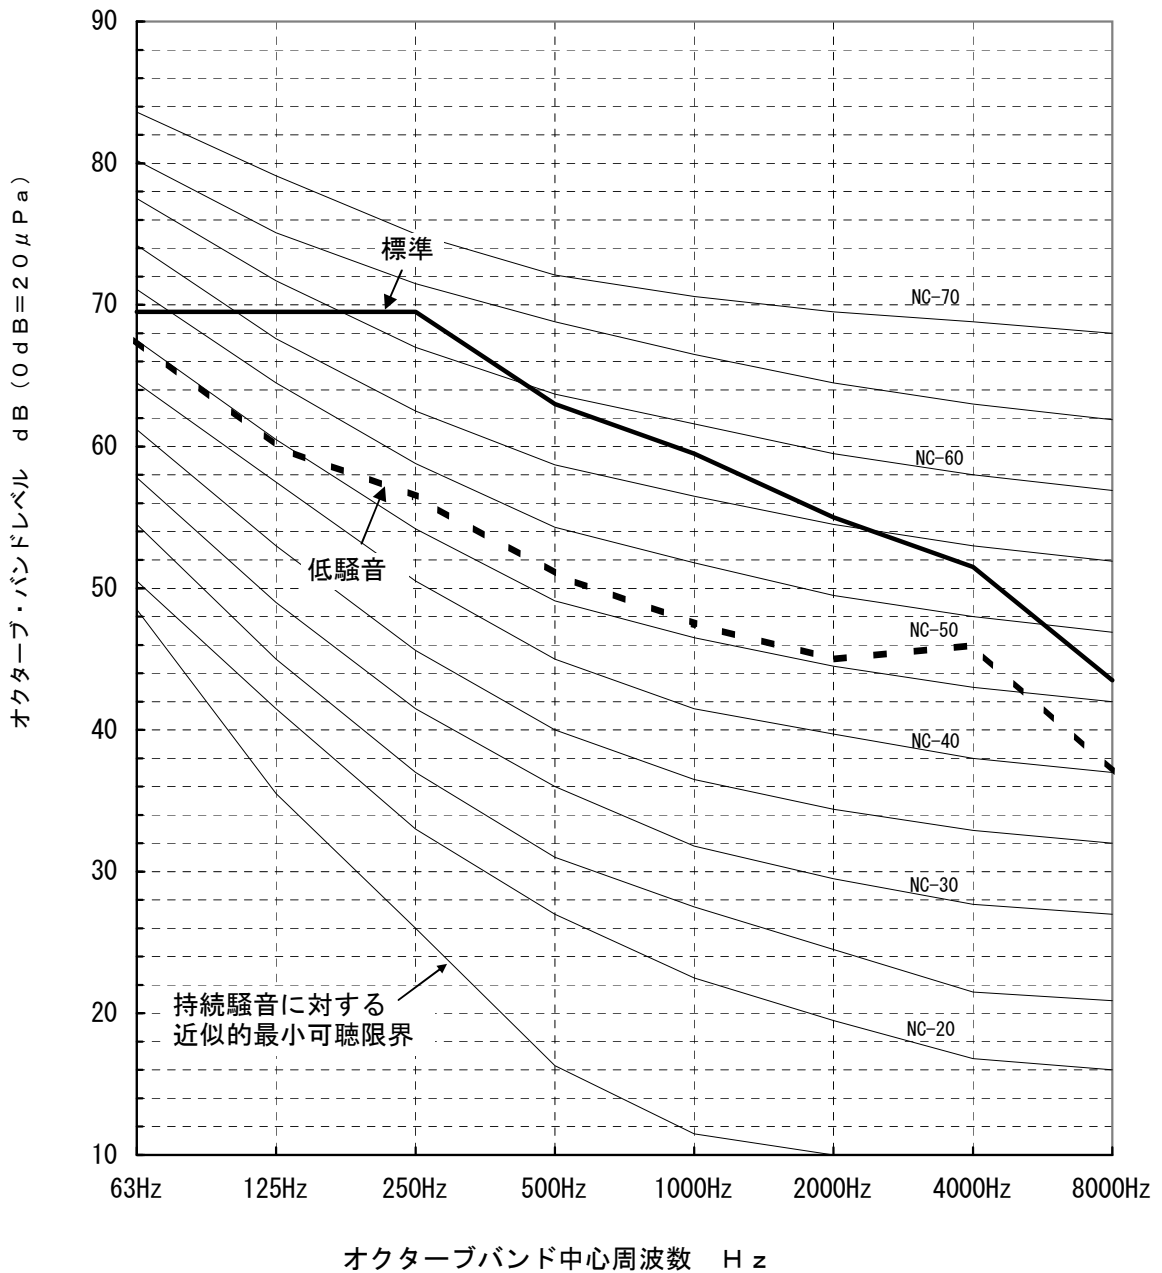

三菱電機株式会社	作成日	12-10-30	仕様書番号	WYN B0-9802	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---